



毎日水質検査報告 (給水栓)
 令和2年8月 各施設 水温

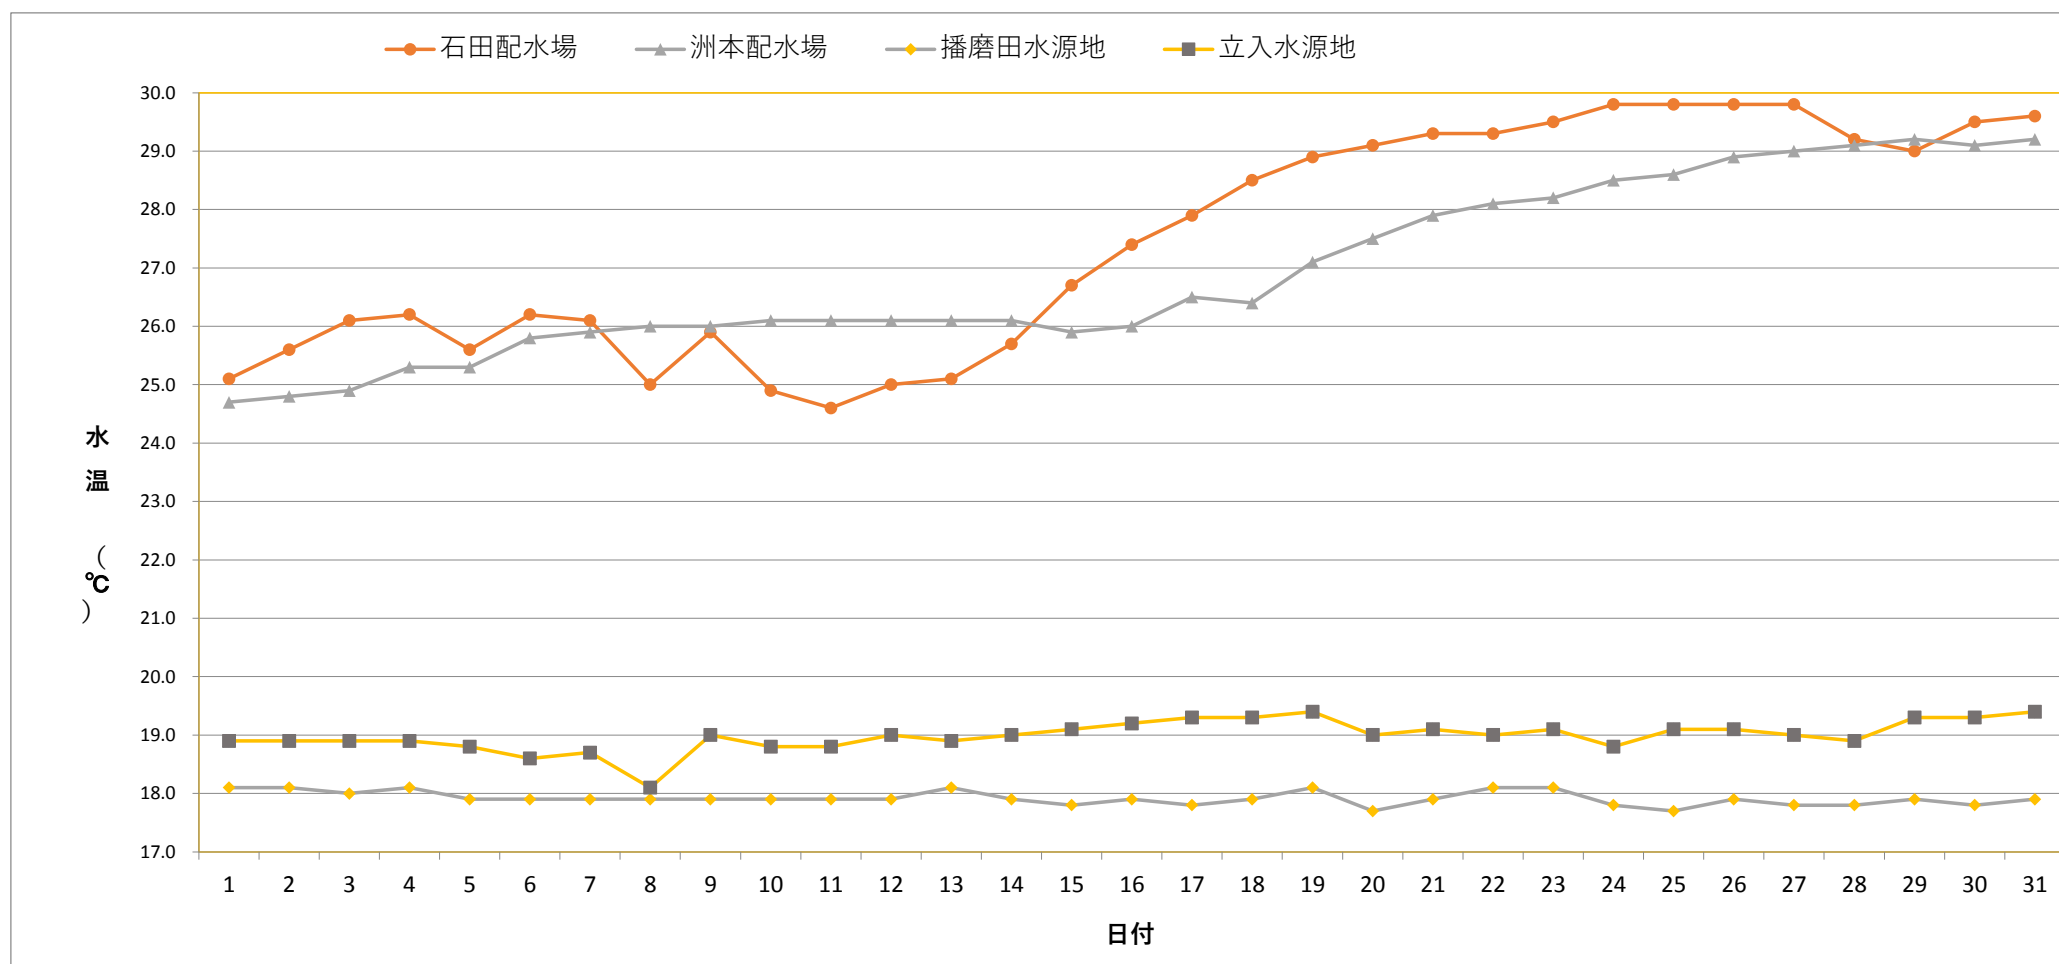

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
石田配水場	25.1	25.6	26.1	26.2	25.6	26.2	26.1	25.0	25.9	24.9	24.6	25.0	25.1	25.7	26.7	27.4	27.9	28.5	28.9	29.1	29.3	29.3	29.5	29.8	29.8	29.8	29.8	29.2	29.0	29.5	29.6
洲本配水場	24.7	24.8	24.9	25.3	25.3	25.8	25.9	26.0	26.0	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	25.9	26.0	26.5	26.4	27.1	27.5	27.9	28.1	28.2	28.5	28.6	28.9	29.0	29.1	29.2	29.1	29.2
播磨田水源地	18.1	18.1	18.0	18.1	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9	18.1	17.9	17.8	17.9	17.8	17.9	18.1	17.7	17.9	18.1	18.1	17.8	17.7	17.9	17.8	17.8	17.9	17.8	17.9
立入水源地	18.9	18.9	18.9	18.9	18.8	18.6	18.7	18.1	19.0	18.8	18.8	19.0	18.9	19.0	19.1	19.2	19.3	19.3	19.4	19.0	19.1	19.0	19.1	18.8	19.1	19.1	19.0	18.9	19.3	19.3	19.4

毎日水質検査報告 (給水栓)
 令和2年8月 各施設 残塩

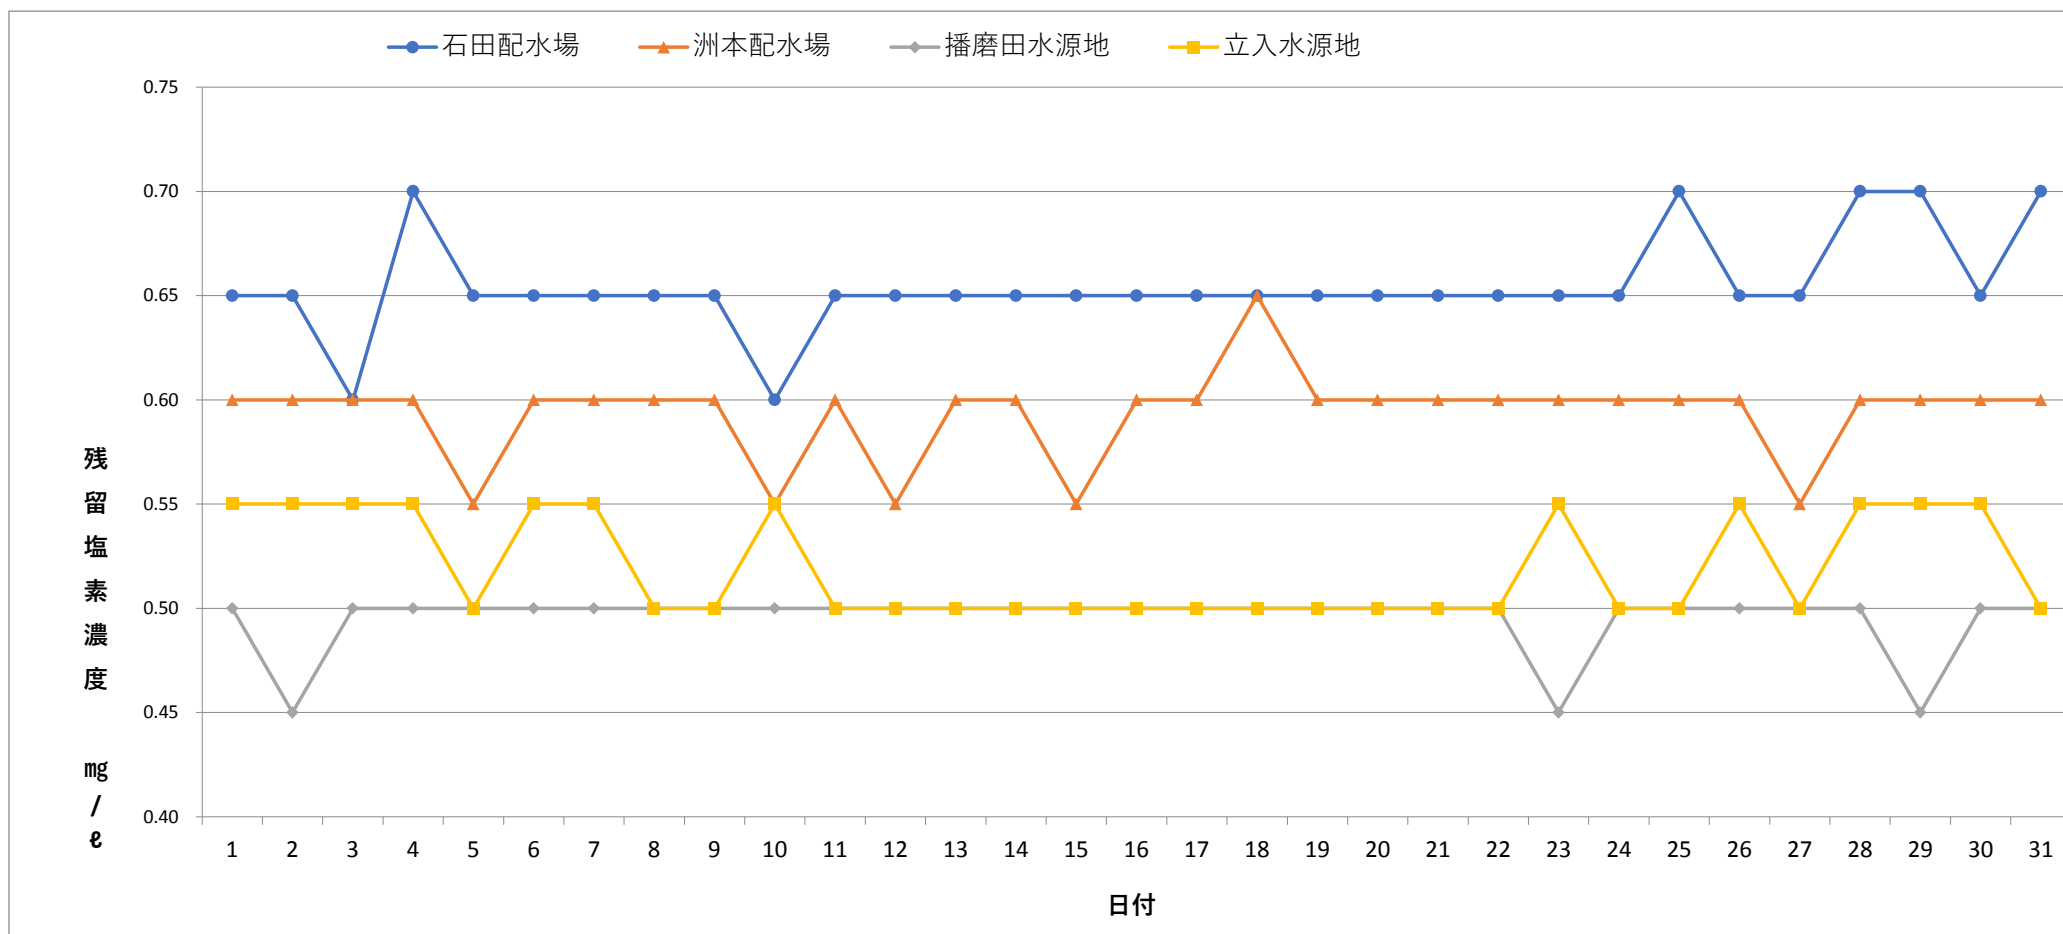

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
石田配水場	0.65	0.65	0.60	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.65	0.65	0.70	0.70	0.65	0.70
洲本配水場	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.60	0.55	0.60	0.60	0.55	0.60	0.60	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60
播磨田水源地	0.50	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.50	0.50
立入水源地	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.55	0.55	0.50	0.50	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.50	0.50	0.55	0.50	0.55	0.55	0.55	0.50

