


毎日水質検査報告 (給水栓)  
 令和3年8月 各施設 水温



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
石田配水場	27.9	28.3	28.3	28.1	28.2	28.3	28.4	28.4	27.9	27.8	21.9	25.5	25.8	25.8	25.3	25.2	25.2	25.1	24.9	24.6	24.5	24.5	24.9	25.1	25.3	25.4	25.1	25.2	25.8	26.2	26.6
洲本配水場	26.8	27.1	27.3	27.5	27.8	27.8	27.9	28.1	28.1	27.8	27.8	25.8	26.3	26.6	26.4	25.8	25.7	25.7	25.7	25.4	25.4	25.3	25.3	25.4	25.5	25.4	25.4	25.5	25.5	25.8	25.8
播磨田水源地	17.7	17.8	17.8	17.6	17.5	17.8	17.7	17.8	17.8	17.7	17.6	17.6	17.6	17.7	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.5	17.4	17.6	17.6	17.9	17.6	17.8	17.5	17.6	17.6	17.6
立入水源地	18.1	18.1	18.4	18.2	18.4	18.2	18.4	18.6	18.8	18.4	18.2	18.4	18.3	18.6	18.5	18.4	18.5	18.4	18.5	18.4	18.6	18.6	18.7	18.8	18.7	19.3	18.9	19.4	19.0	18.9	18.9



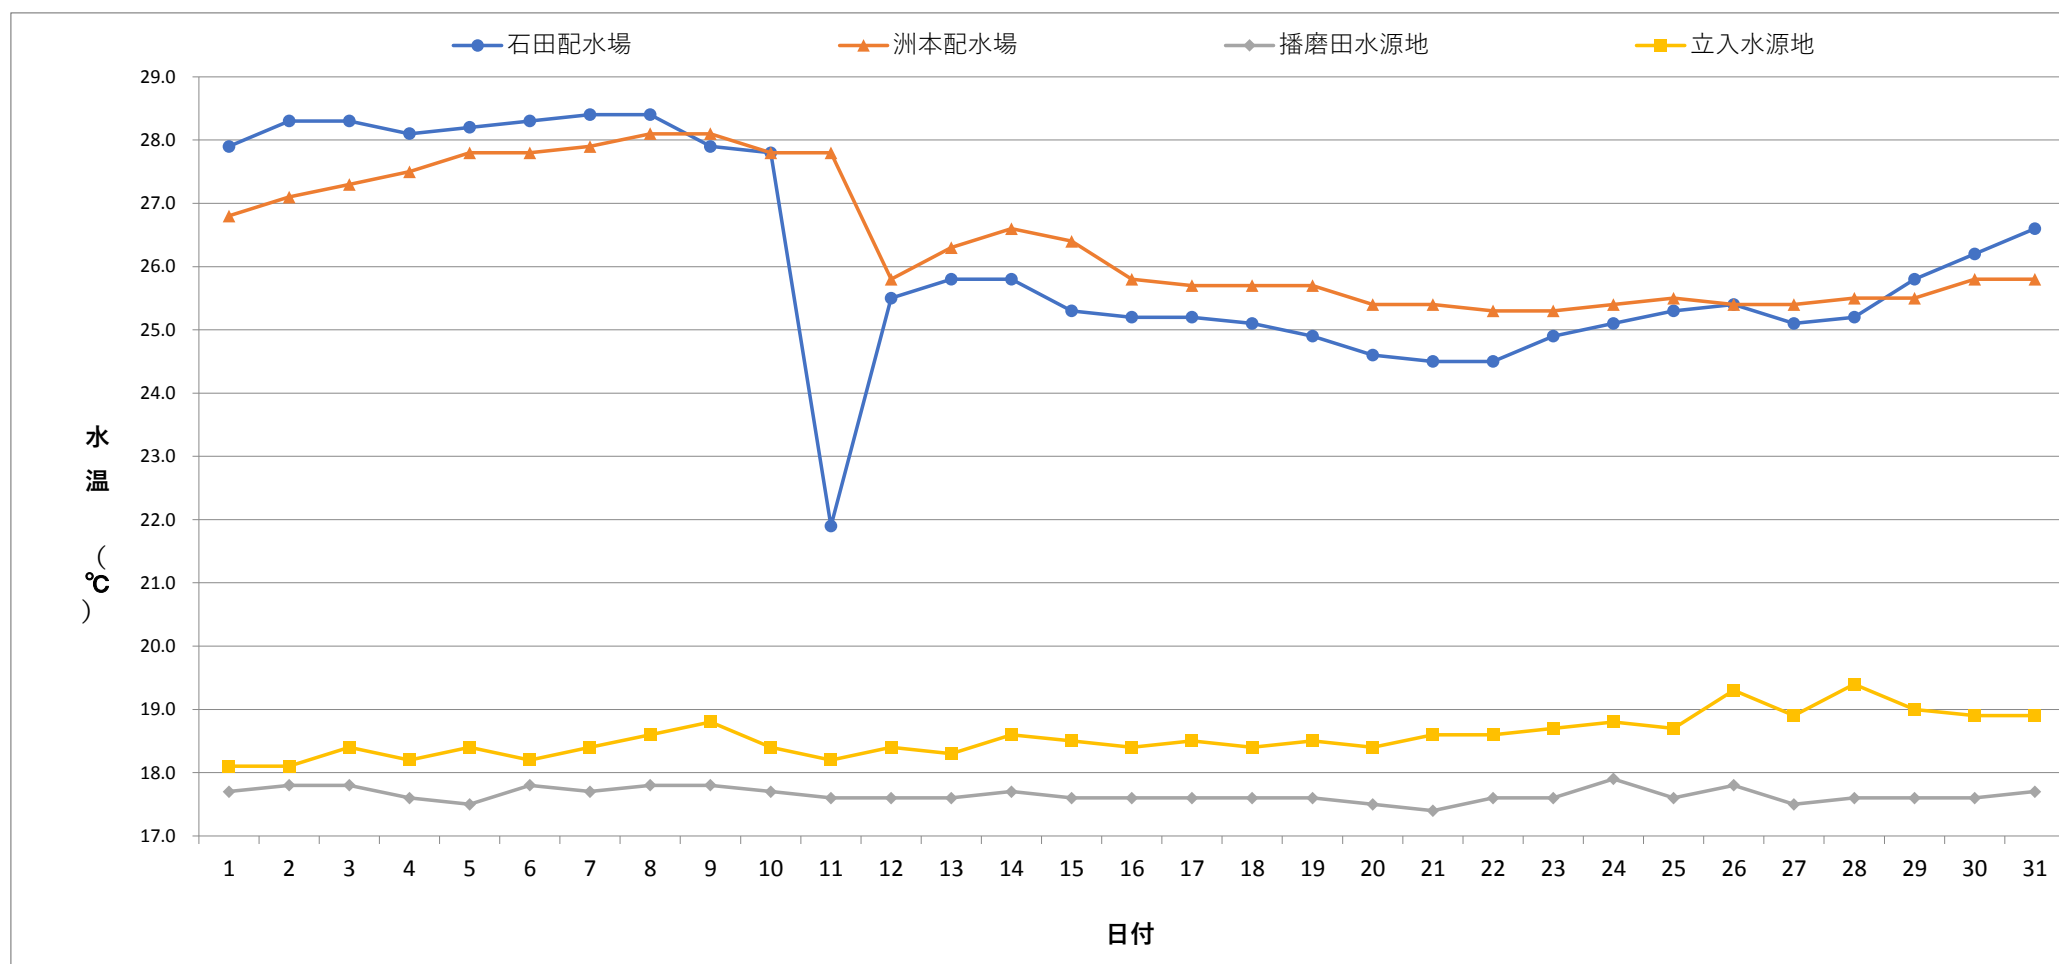



