



毎日水質検査報告 (給水栓)
 令和2年 9月 各施設 水温

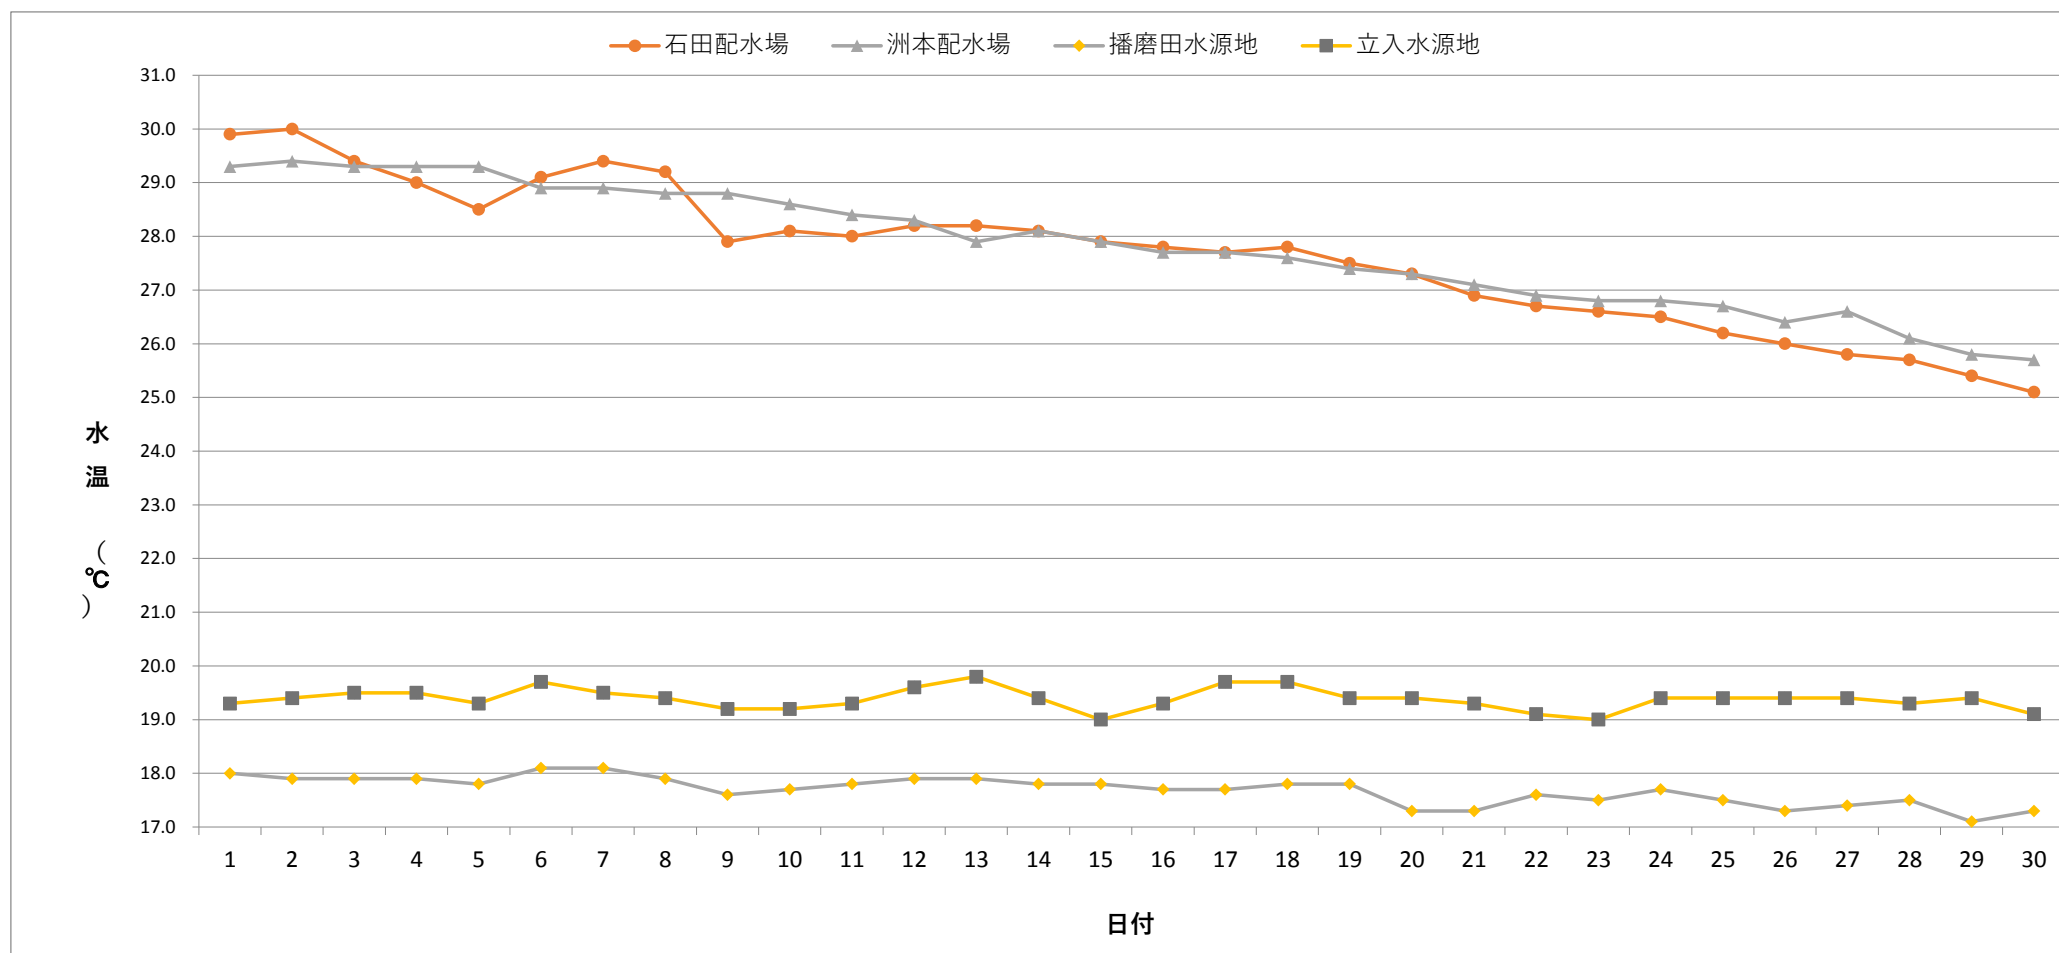

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
石田配水場	29.9	30.0	29.4	29.0	28.5	29.1	29.4	29.2	27.9	28.1	28.0	28.2	28.2	28.1	27.9	27.8	27.7	27.8	27.5	27.3	26.9	26.7	26.6	26.5	26.2	26.0	25.8	25.7	25.4	25.1
洲本配水場	29.3	29.4	29.3	29.3	29.3	28.9	28.9	28.8	28.8	28.6	28.4	28.3	27.9	28.1	27.9	27.7	27.7	27.6	27.4	27.3	27.1	26.9	26.8	26.8	26.7	26.4	26.6	26.1	25.8	25.7
播磨田水源地	18.0	17.9	17.9	17.9	17.8	18.1	18.1	17.9	17.6	17.7	17.8	17.9	17.9	17.8	17.8	17.7	17.7	17.8	17.8	17.3	17.3	17.6	17.5	17.7	17.5	17.3	17.4	17.5	17.1	17.3
立入水源地	19.3	19.4	19.5	19.5	19.3	19.7	19.5	19.4	19.2	19.2	19.3	19.6	19.8	19.4	19.0	19.3	19.7	19.7	19.4	19.4	19.3	19.1	19.0	19.4	19.4	19.4	19.4	19.3	19.4	19.1

毎日水質検査報告 (給水栓)
 令和2年 9月 各施設 残塩

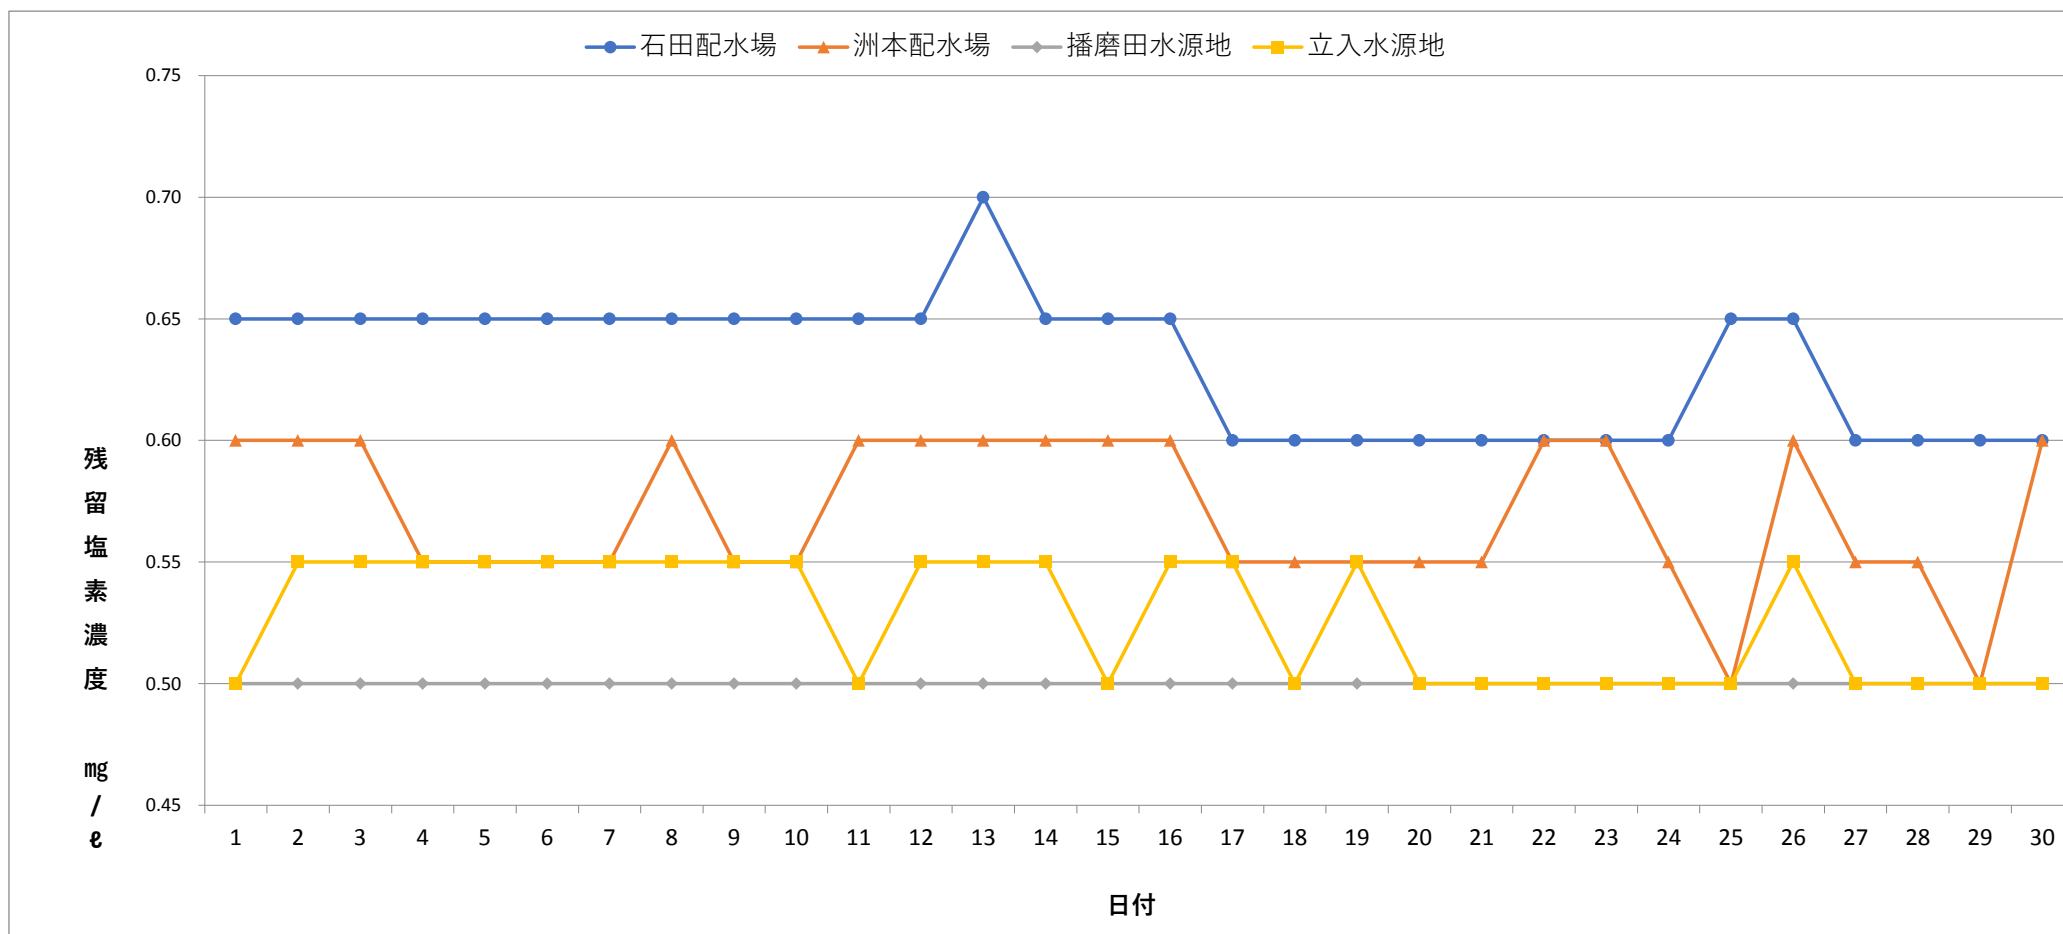

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
石田配水場	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	
洲本配水場	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.60	0.55	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.60	0.60	0.55	0.50	0.60	0.55	0.55	0.50	0.60	
播磨田水源地	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
立入水源地	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.55	0.55	0.55	0.50	0.55	0.55	0.50	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	

