



毎日水質検査報告 (給水栓)
 令和2年7月 各施設 水温

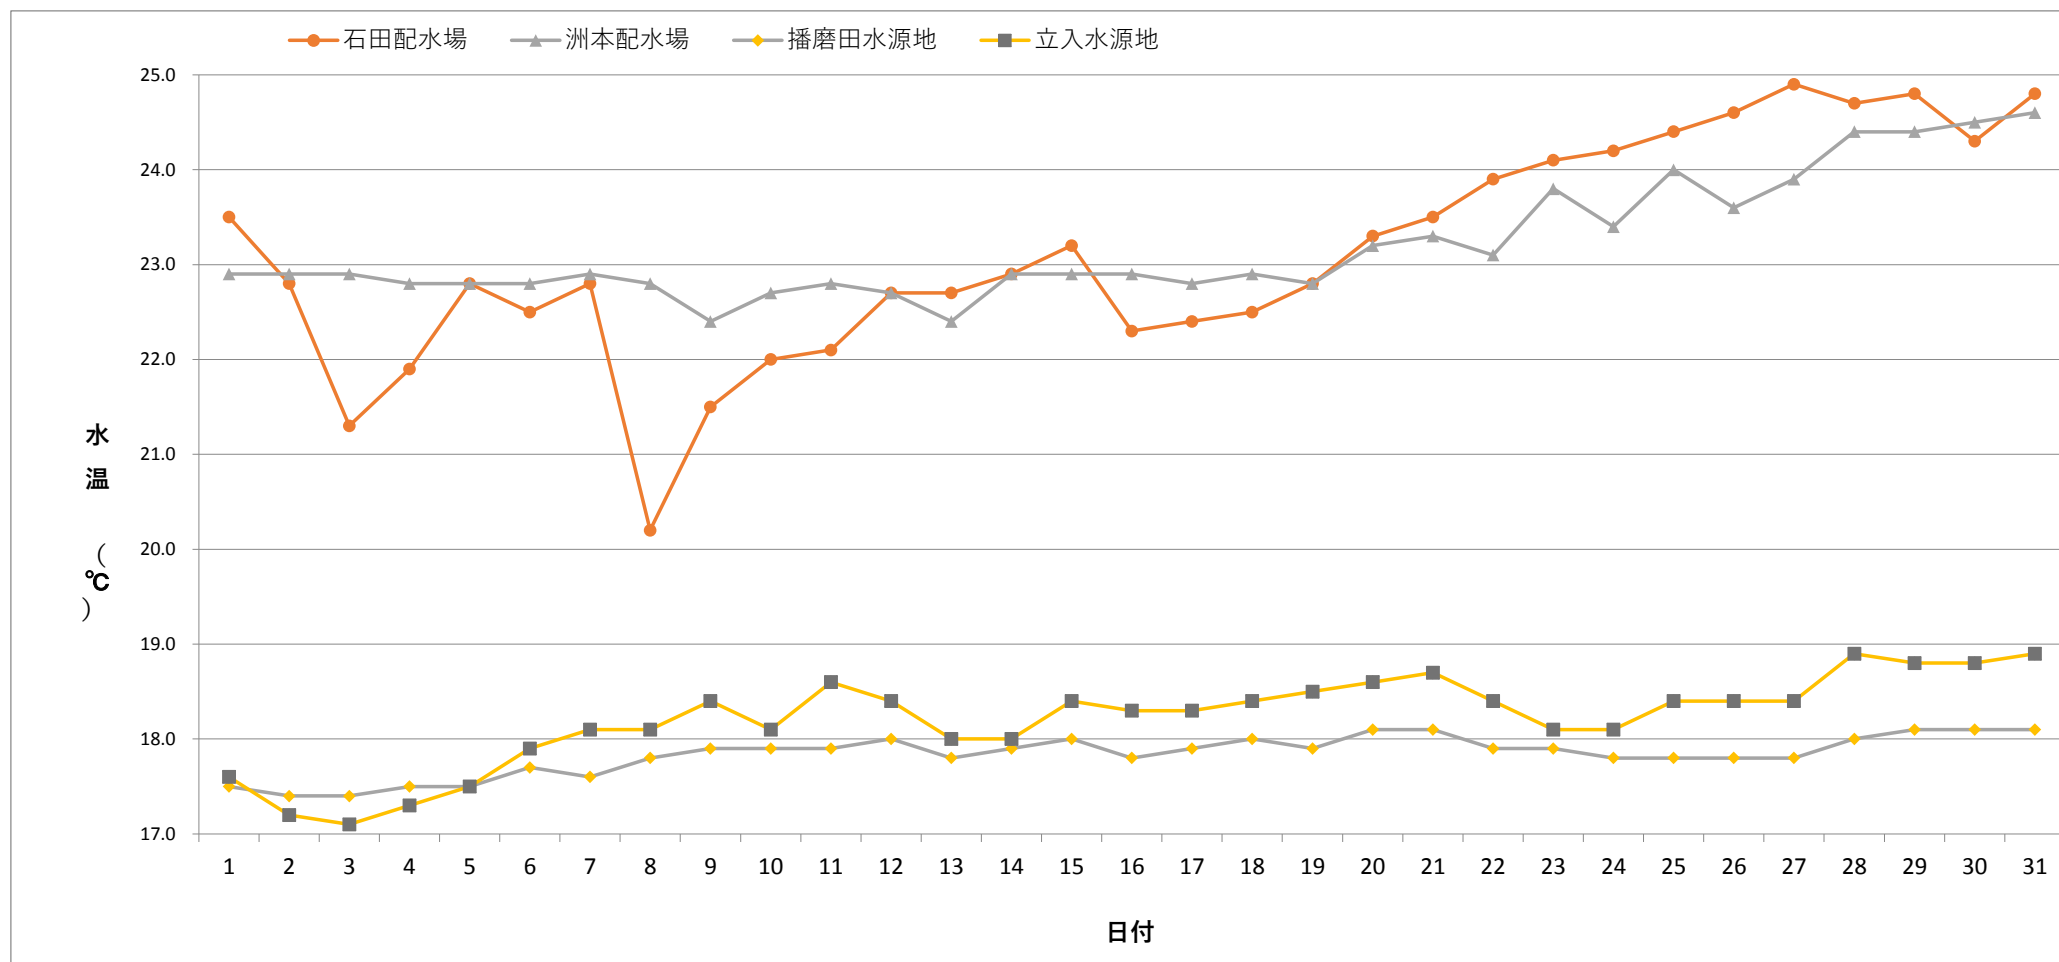

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
石田配水場	23.5	22.8	21.3	21.9	22.8	22.5	22.8	20.2	21.5	22.0	22.1	22.7	22.7	22.9	23.2	22.3	22.4	22.5	22.8	23.3	23.5	23.9	24.1	24.2	24.4	24.6	24.9	24.7	24.8	24.3	24.8
洲本配水場	22.9	22.9	22.9	22.8	22.8	22.8	22.9	22.8	22.4	22.7	22.8	22.7	22.4	22.9	22.9	22.9	22.8	22.9	22.8	23.2	23.3	23.1	23.8	23.4	24.0	23.6	23.9	24.4	24.4	24.5	24.6
播磨田水源地	17.5	17.4	17.4	17.5	17.5	17.7	17.6	17.8	17.9	17.9	17.9	18.0	17.8	17.9	18.0	17.8	17.9	18.0	17.9	18.1	18.1	17.9	17.9	17.8	17.8	17.8	17.8	18.0	18.1	18.1	18.1
立入水源地	17.6	17.2	17.1	17.3	17.5	17.9	18.1	18.1	18.4	18.1	18.6	18.4	18.0	18.0	18.4	18.3	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.4	18.1	18.1	18.4	18.4	18.4	18.9	18.8	18.8	18.9

毎日水質検査報告 (給水栓)
 令和2年7月 各施設 残塩

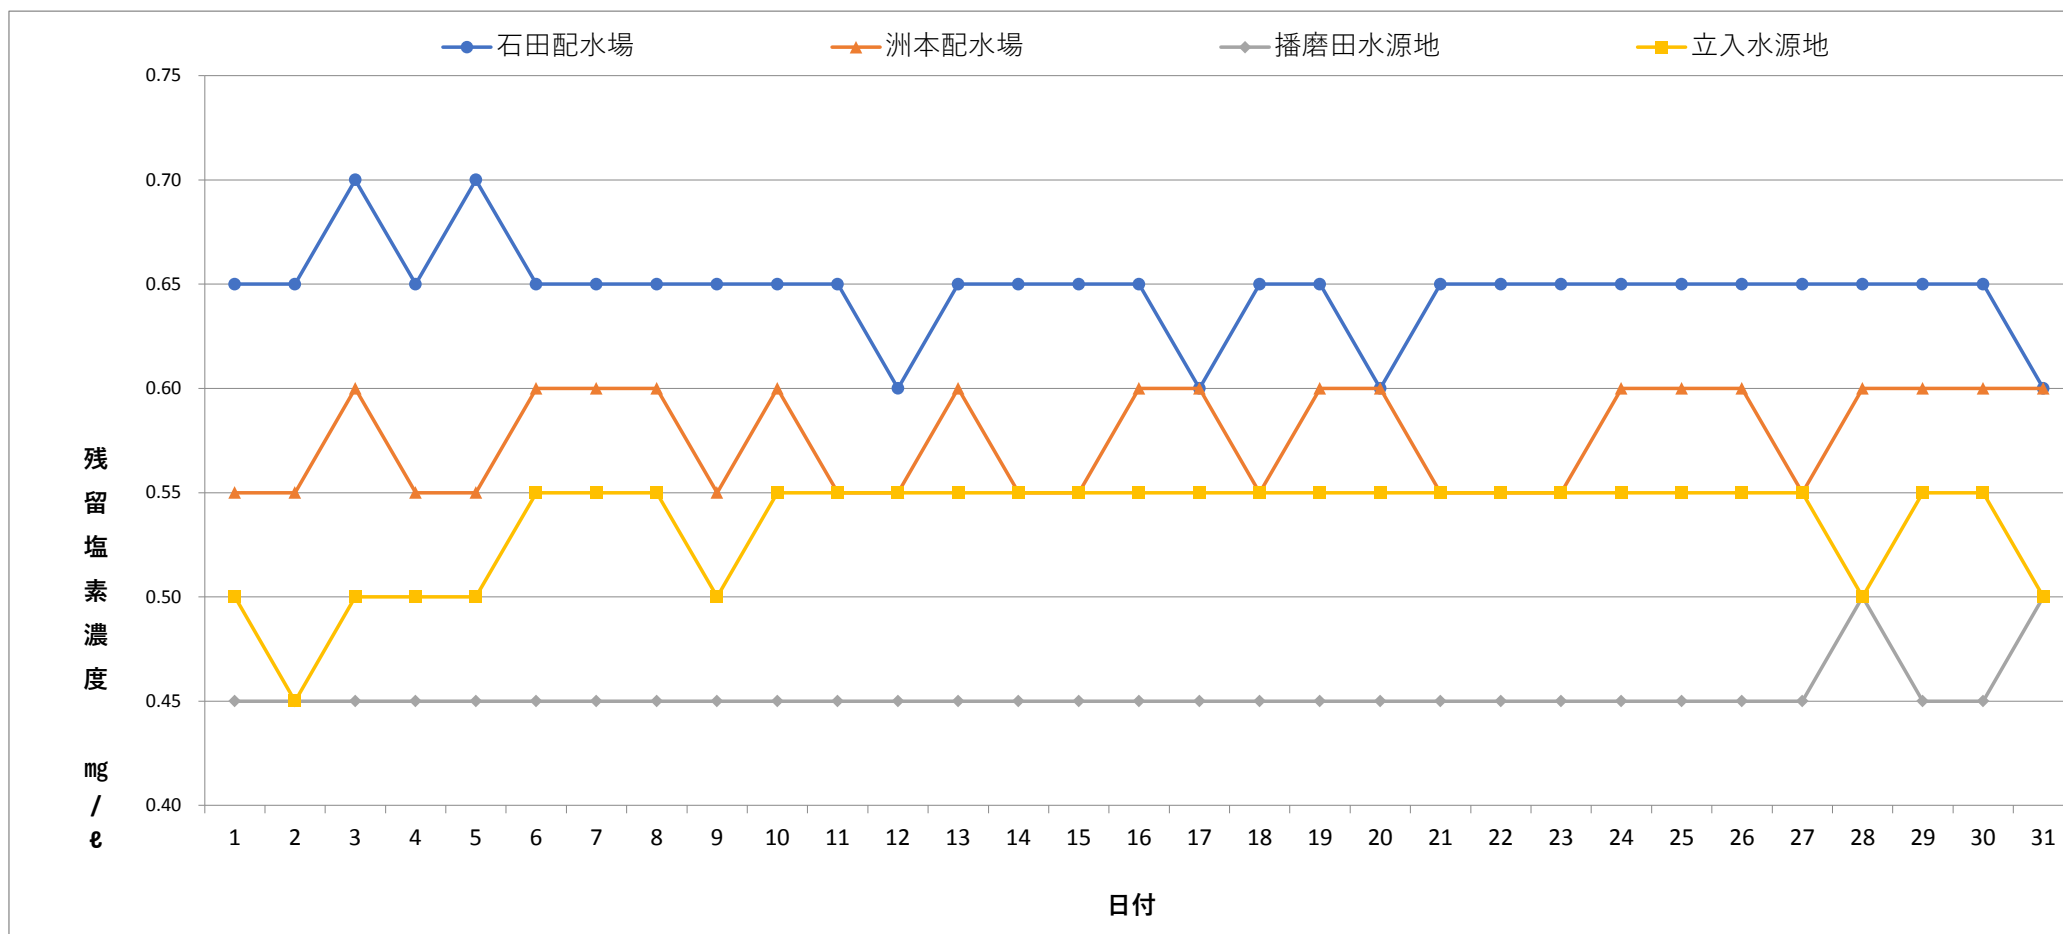

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
石田配水場	0.65	0.65	0.70	0.65	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.65	0.65	0.60	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60				
洲本配水場	0.55	0.55	0.60	0.55	0.55	0.60	0.60	0.60	0.55	0.60	0.55	0.55	0.60	0.55	0.55	0.60	0.60	0.55	0.60	0.60	0.55	0.55	0.55	0.60	0.60	0.60	0.55	0.60	0.60	0.60	0.60				
播磨田水源地	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.45	0.45	0.50		
立入水源地	0.50	0.45	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.55	0.55	0.50

