



毎日水質検査報告（給水栓）
 令和1年11月 各施設 水温

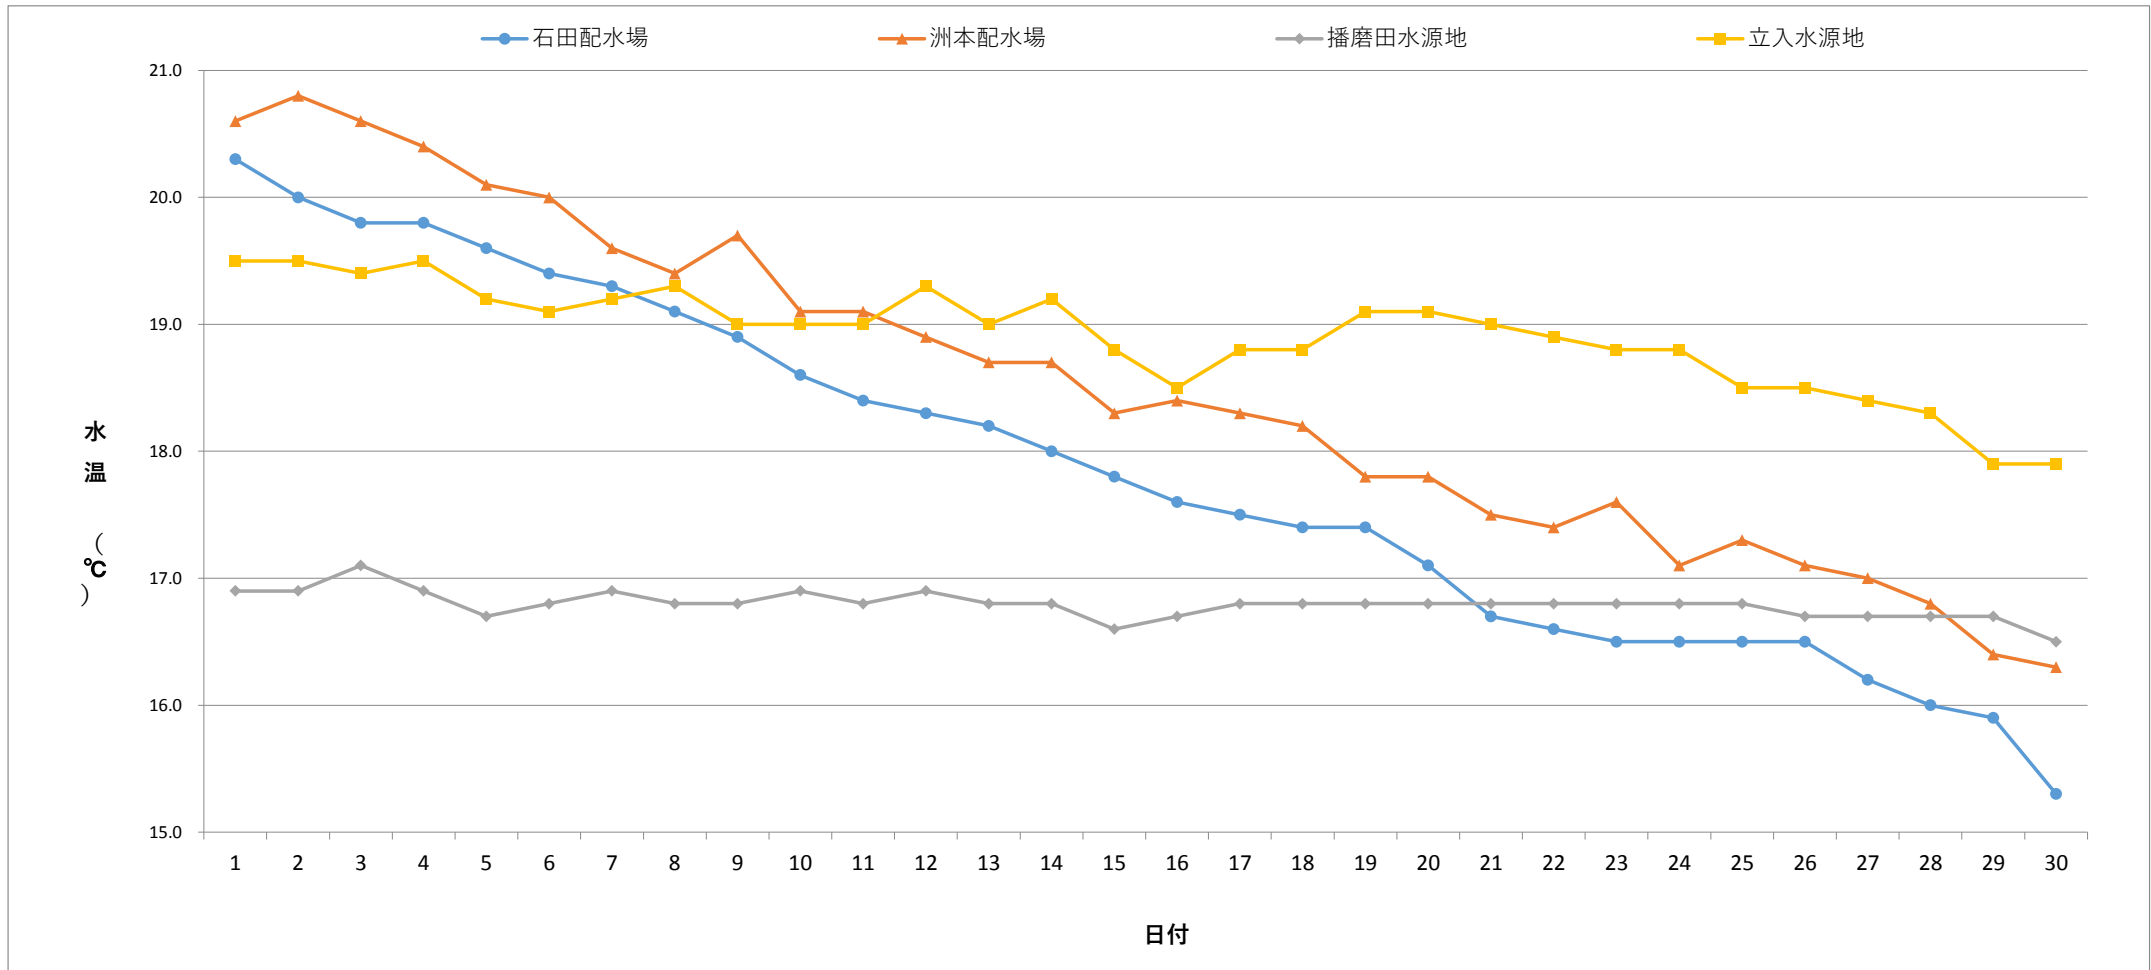

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
石田配水場	20.3	20.0	19.8	19.8	19.6	19.4	19.3	19.1	18.9	18.6	18.4	18.3	18.2	18.0	17.8	17.6	17.5	17.4	17.4	17.1	16.7	16.6	16.5	16.5	16.5	16.5	16.2	16.0	15.9	15.3
洲本配水場	20.6	20.8	20.6	20.4	20.1	20.0	19.6	19.4	19.7	19.1	19.1	18.9	18.7	18.7	18.3	18.4	18.3	18.2	17.8	17.8	17.5	17.4	17.6	17.1	17.3	17.1	17.0	16.8	16.4	16.3
播磨田水源地	16.9	16.9	17.1	16.9	16.7	16.8	16.9	16.8	16.8	16.9	16.8	16.9	16.8	16.8	16.6	16.7	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.7	16.7	16.7	16.7	16.5
立入水源地	19.5	19.5	19.4	19.5	19.2	19.1	19.2	19.3	19.0	19.0	19.0	19.3	19.0	19.2	18.8	18.5	18.8	18.8	19.1	19.1	19.0	18.9	18.8	18.8	18.5	18.5	18.4	18.3	17.9	17.9

毎日水質検査報告（給水栓）
 令和1年11月 各施設 残塩

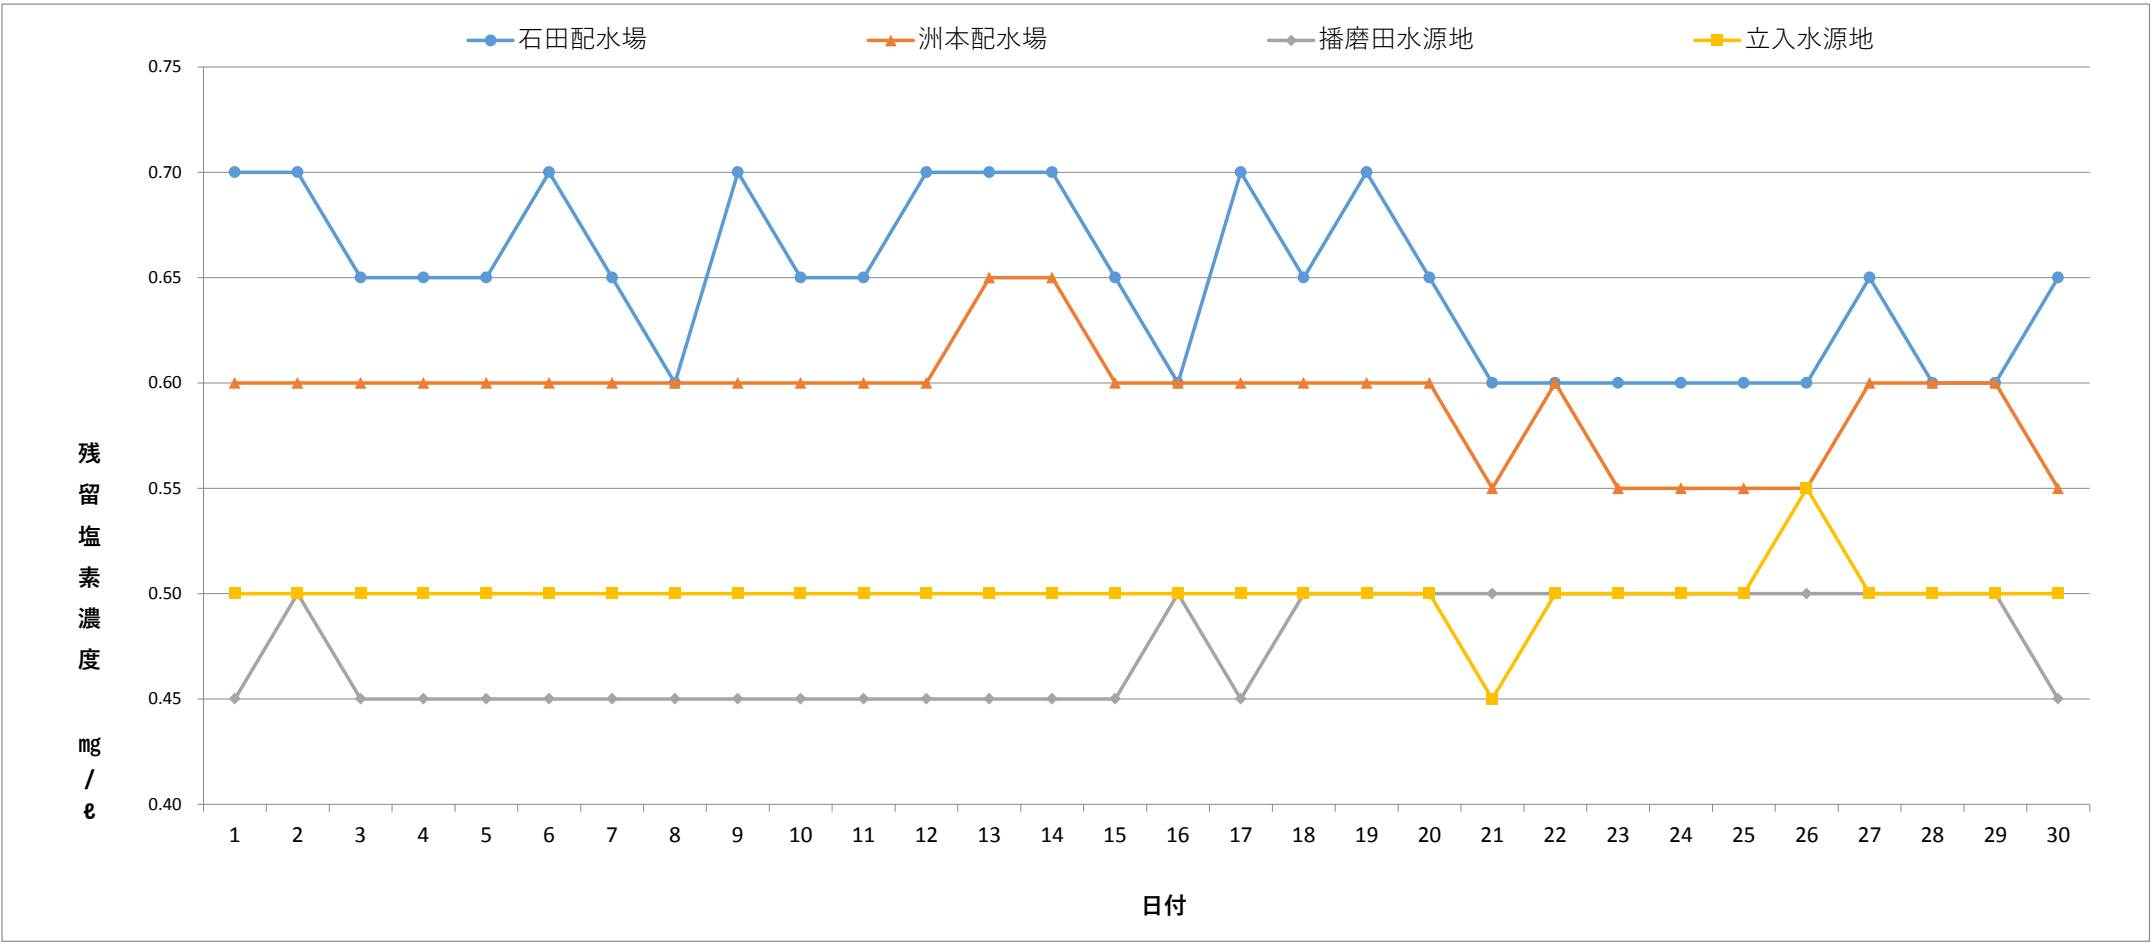

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
石田配水場	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.70	0.65	0.60	0.70	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	0.65	0.60	0.70	0.65	0.70	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.60	0.60	0.65		
洲本配水場	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.55	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.60	0.60	0.60	0.55
播磨田水源地	0.45	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45
立入水源地	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.50	0.50	0.50	

