○ 令和5年2月度 水質検査結果（原水・浄水、毎週・毎月・月2回）

立入水源地　原水・浄水の水質検査結果（独自検査：四塩化炭素）

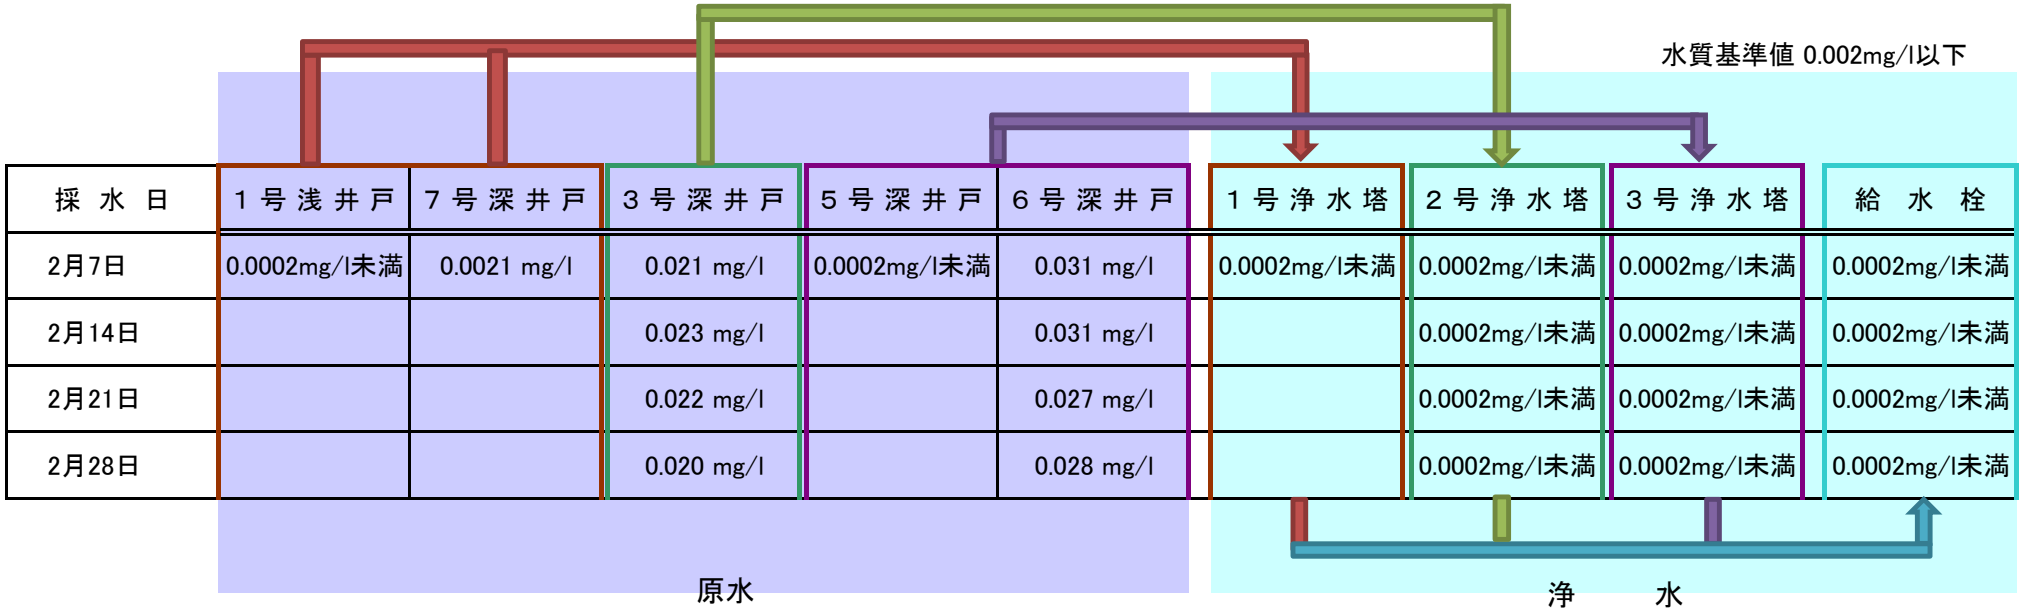

採　水　日	１号浅井戸	７号深井戸	３号深井戸	５号深井戸	６号深井戸	１号浄水塔	２号浄水塔	３号浄水塔	給　水　栓
2月7日	0.0002mg/l未満	0.0021 mg/l	0.021 mg/l	0.0002mg/l未満	0.031 mg/l	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満
2月14日			0.023 mg/l		0.031 mg/l		0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満
2月21日			0.022 mg/l		0.027 mg/l		0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満
2月28日			0.020 mg/l		0.028 mg/l		0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満	0.0002mg/l未満

<採水箇所>

1号～7号取水井	浄水塔入口
1号～3号浄水塔	浄水塔出口
給水栓（蛇口）	場内給水栓

※四塩化炭素は、3号深井戸と2号浄水塔、6号深井戸と3号浄水塔が毎週火曜日に、その他の井戸は月1回それぞれ検査を行っています。