


○ 令和6年10月度 水質検査結果(原水・浄水、毎週・毎月・月2回)

立入水源地 原水・浄水の水質検査結果(独自検査:四塩化炭素)

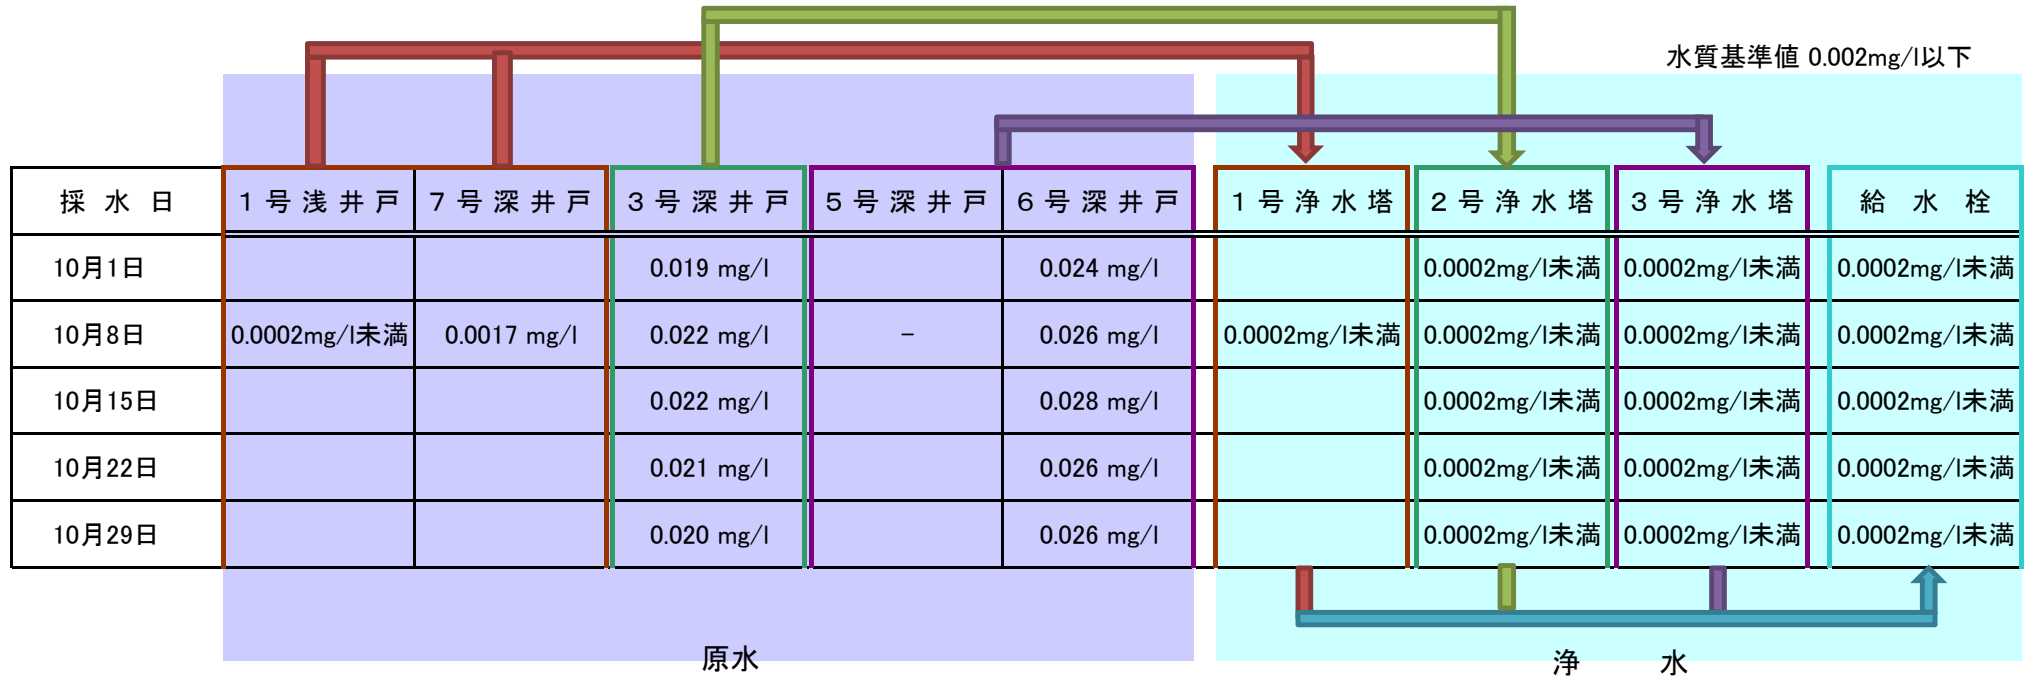

〈採水箇所〉

1号～7号取水井
1号～3号浄水塔
給水栓(蛇口)

浄水塔入口
浄水塔出口
場内給水栓

※四塩化炭素は、3号深井戸と2号浄水塔、6号深井戸と3号浄水塔が毎週火曜日に、その他の井戸は月1回それぞれ検査を行っています。
※5号深井戸停止中。