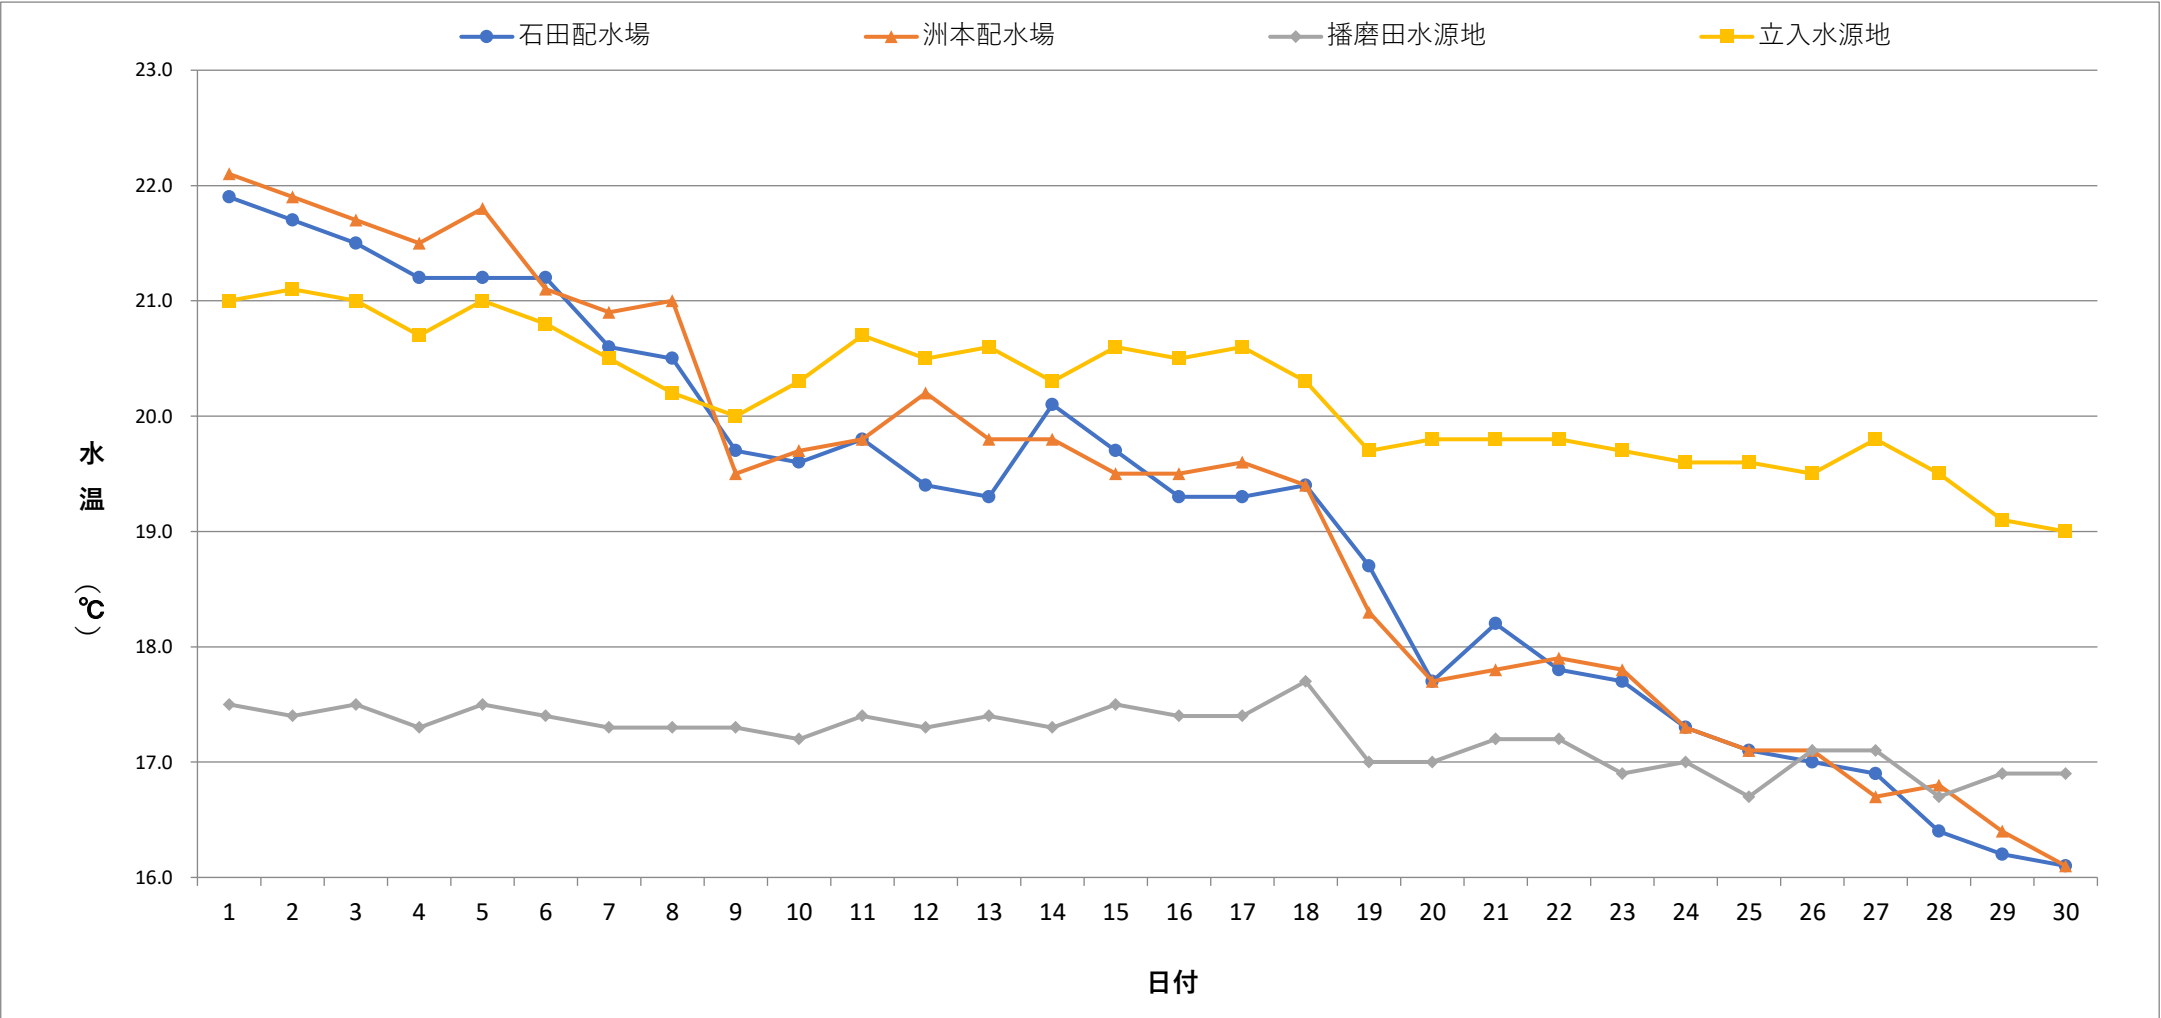
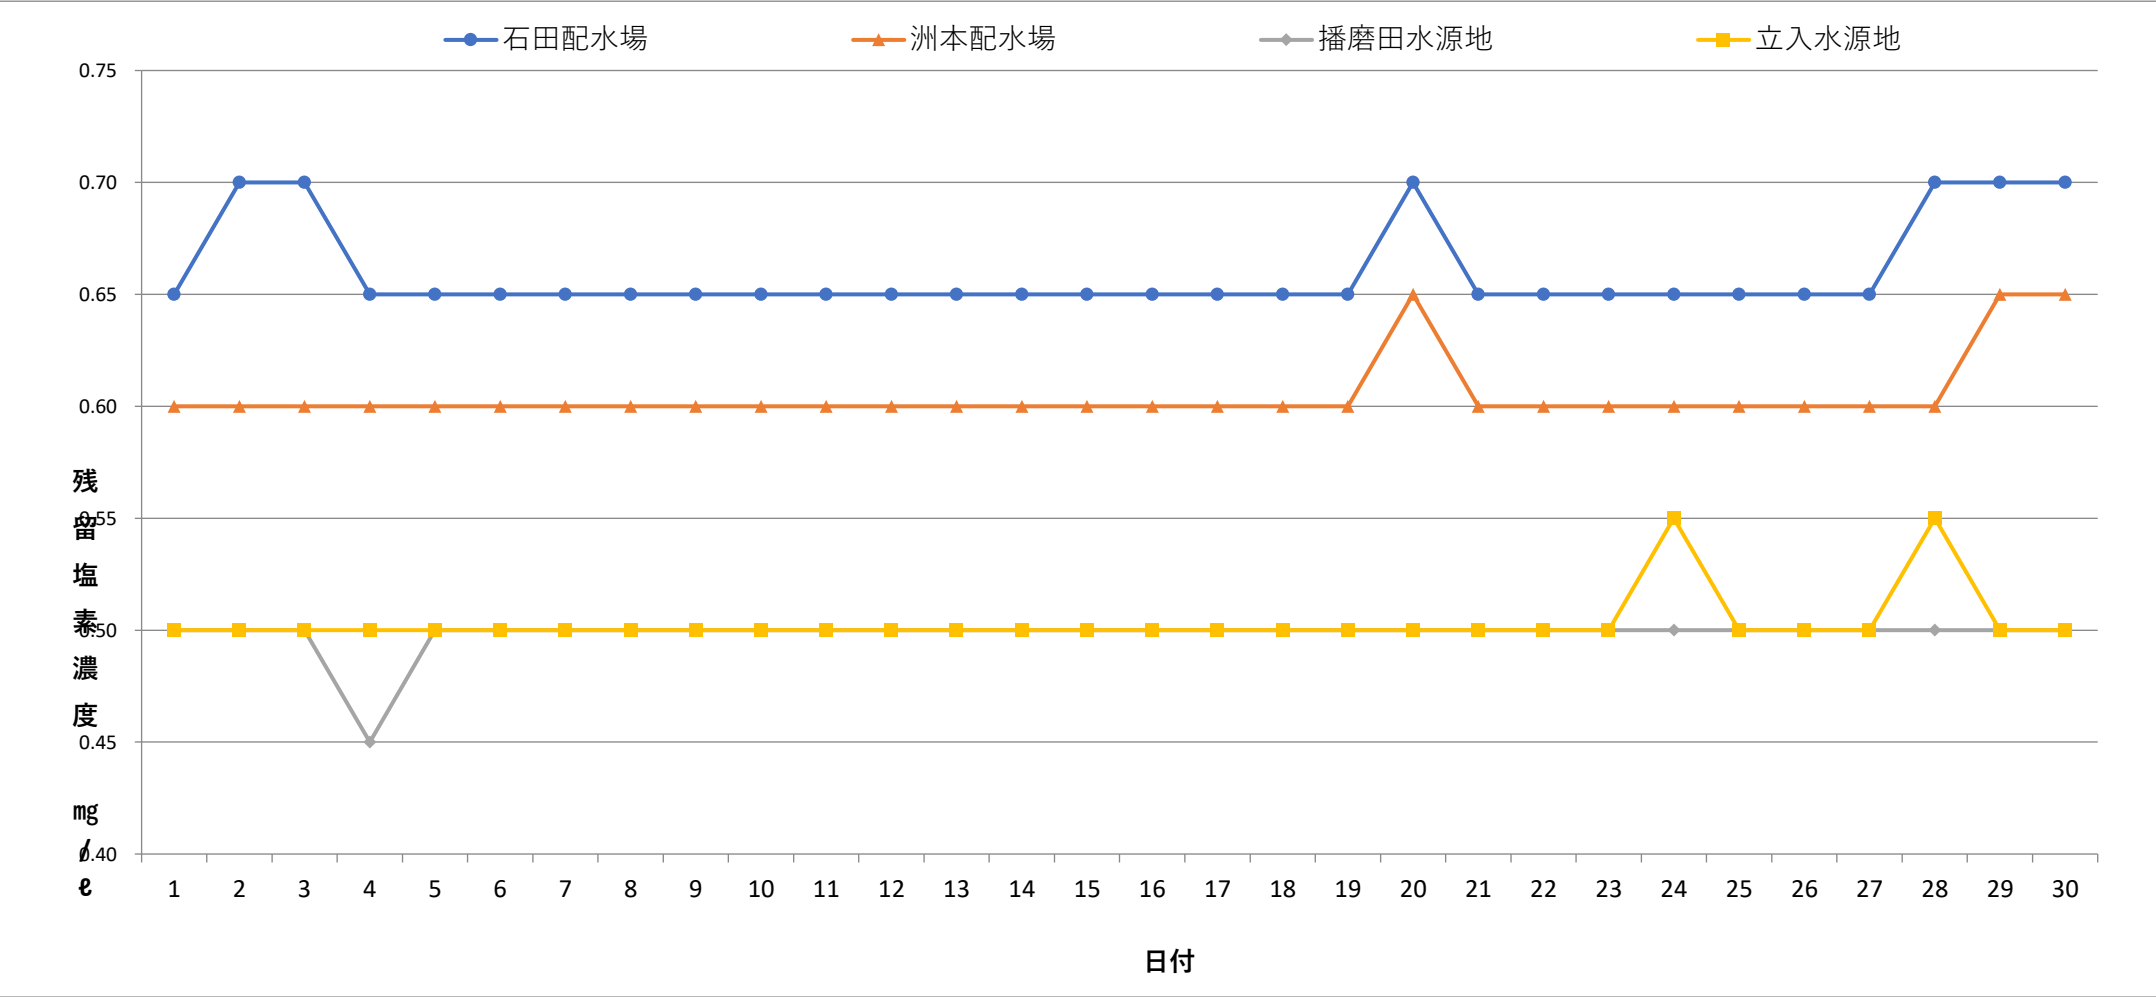


毎日水質検査報告（給水栓）
令和6年11月 各施設 水温



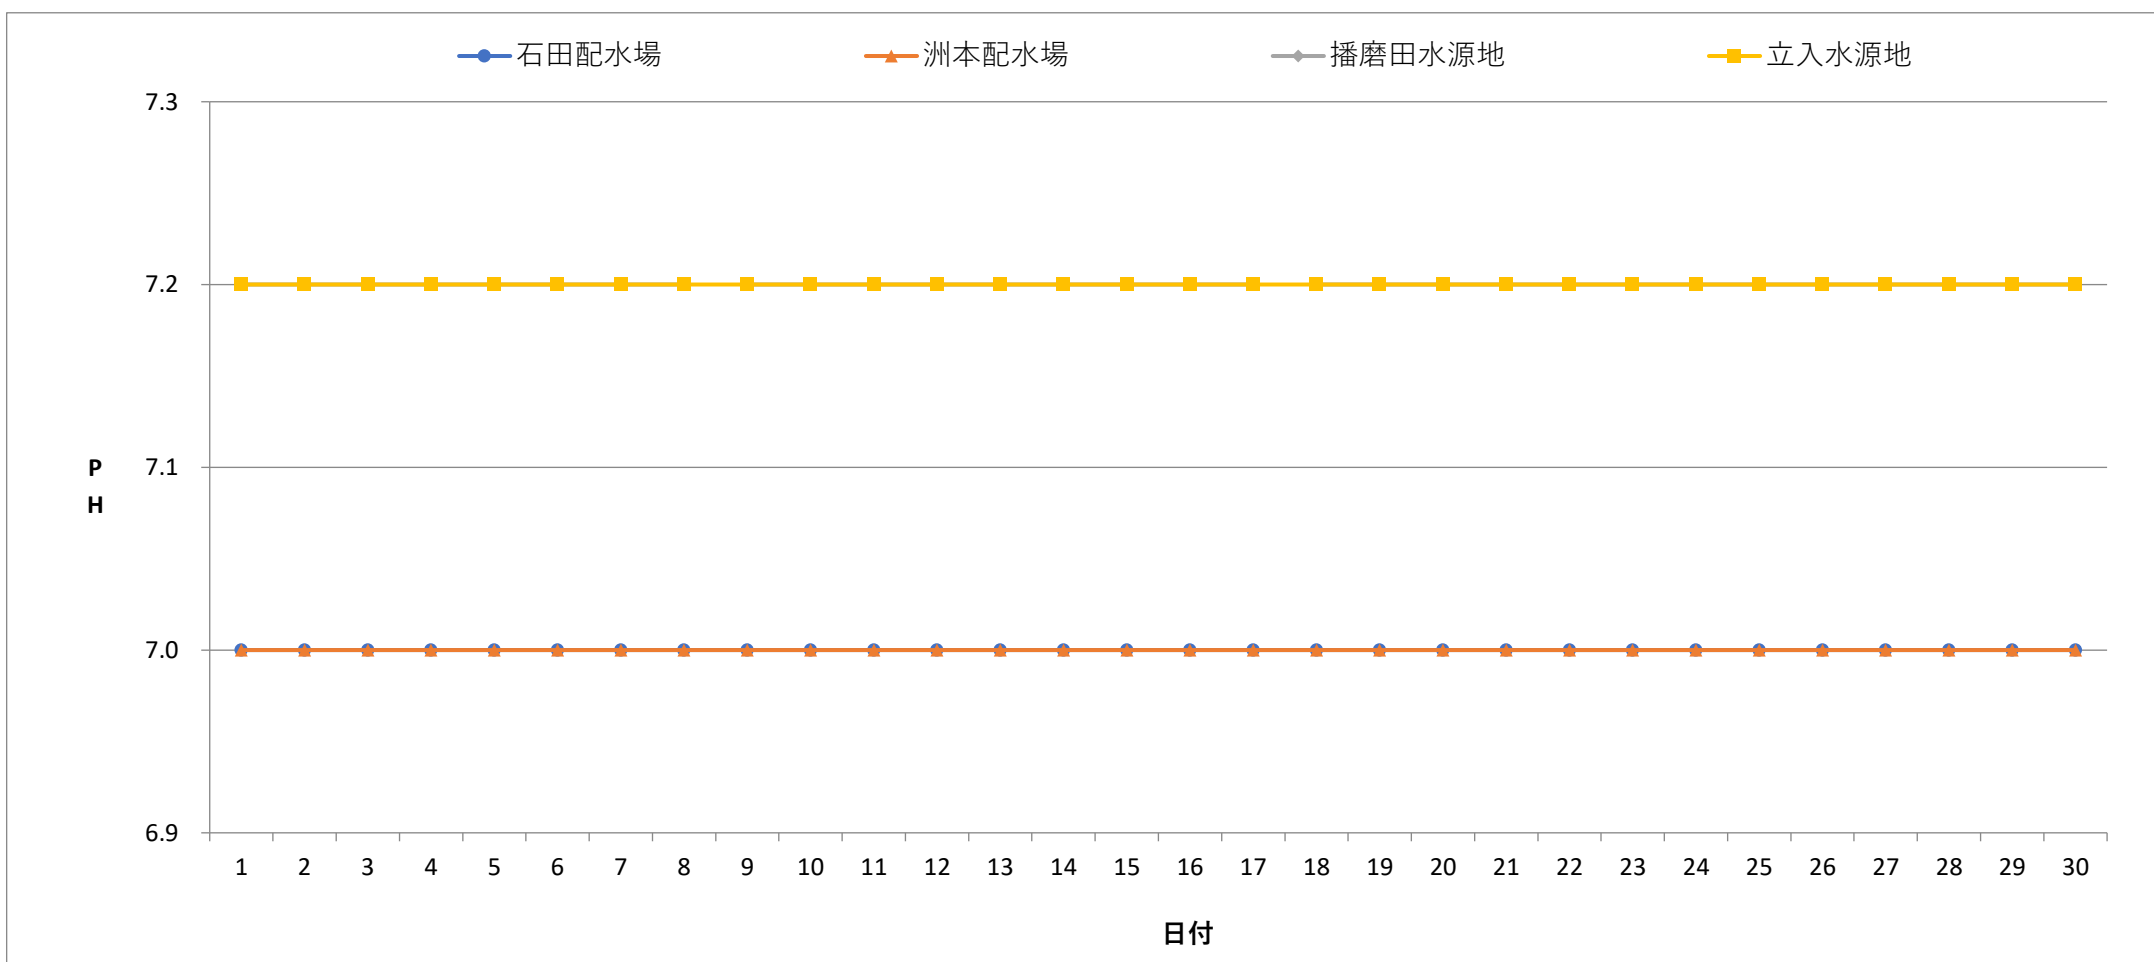
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
石田配水場	21.9	21.7	21.5	21.2	21.2	21.2	20.6	20.5	19.7	19.6	19.8	19.4	19.3	20.1	19.7	19.3	19.3	19.4	18.7	17.7	18.2	17.8	17.7	17.3	17.1	17.0	16.9	16.4	16.2	16.1
洲本配水場	22.1	21.9	21.7	21.5	21.8	21.1	20.9	21.0	19.5	19.7	19.8	20.2	19.8	19.8	19.5	19.5	19.6	19.4	18.3	17.7	17.8	17.9	17.8	17.3	17.1	17.1	16.7	16.8	16.4	16.1
播磨田水源地	17.5	17.4	17.5	17.3	17.5	17.4	17.3	17.3	17.3	17.2	17.4	17.3	17.4	17.3	17.5	17.4	17.4	17.7	17.0	17.0	17.2	17.2	16.9	17.0	16.7	17.1	17.1	16.7	16.9	16.9
立入水源地	21.0	21.1	21.0	20.7	21.0	20.8	20.5	20.2	20.0	20.3	20.7	20.5	20.6	20.3	20.6	20.5	20.6	20.3	19.7	19.8	19.8	19.8	19.7	19.6	19.6	19.5	19.8	19.5	19.1	19.0

毎日水質検査報告（給水栓）
令和6年11月 各施設 残塩

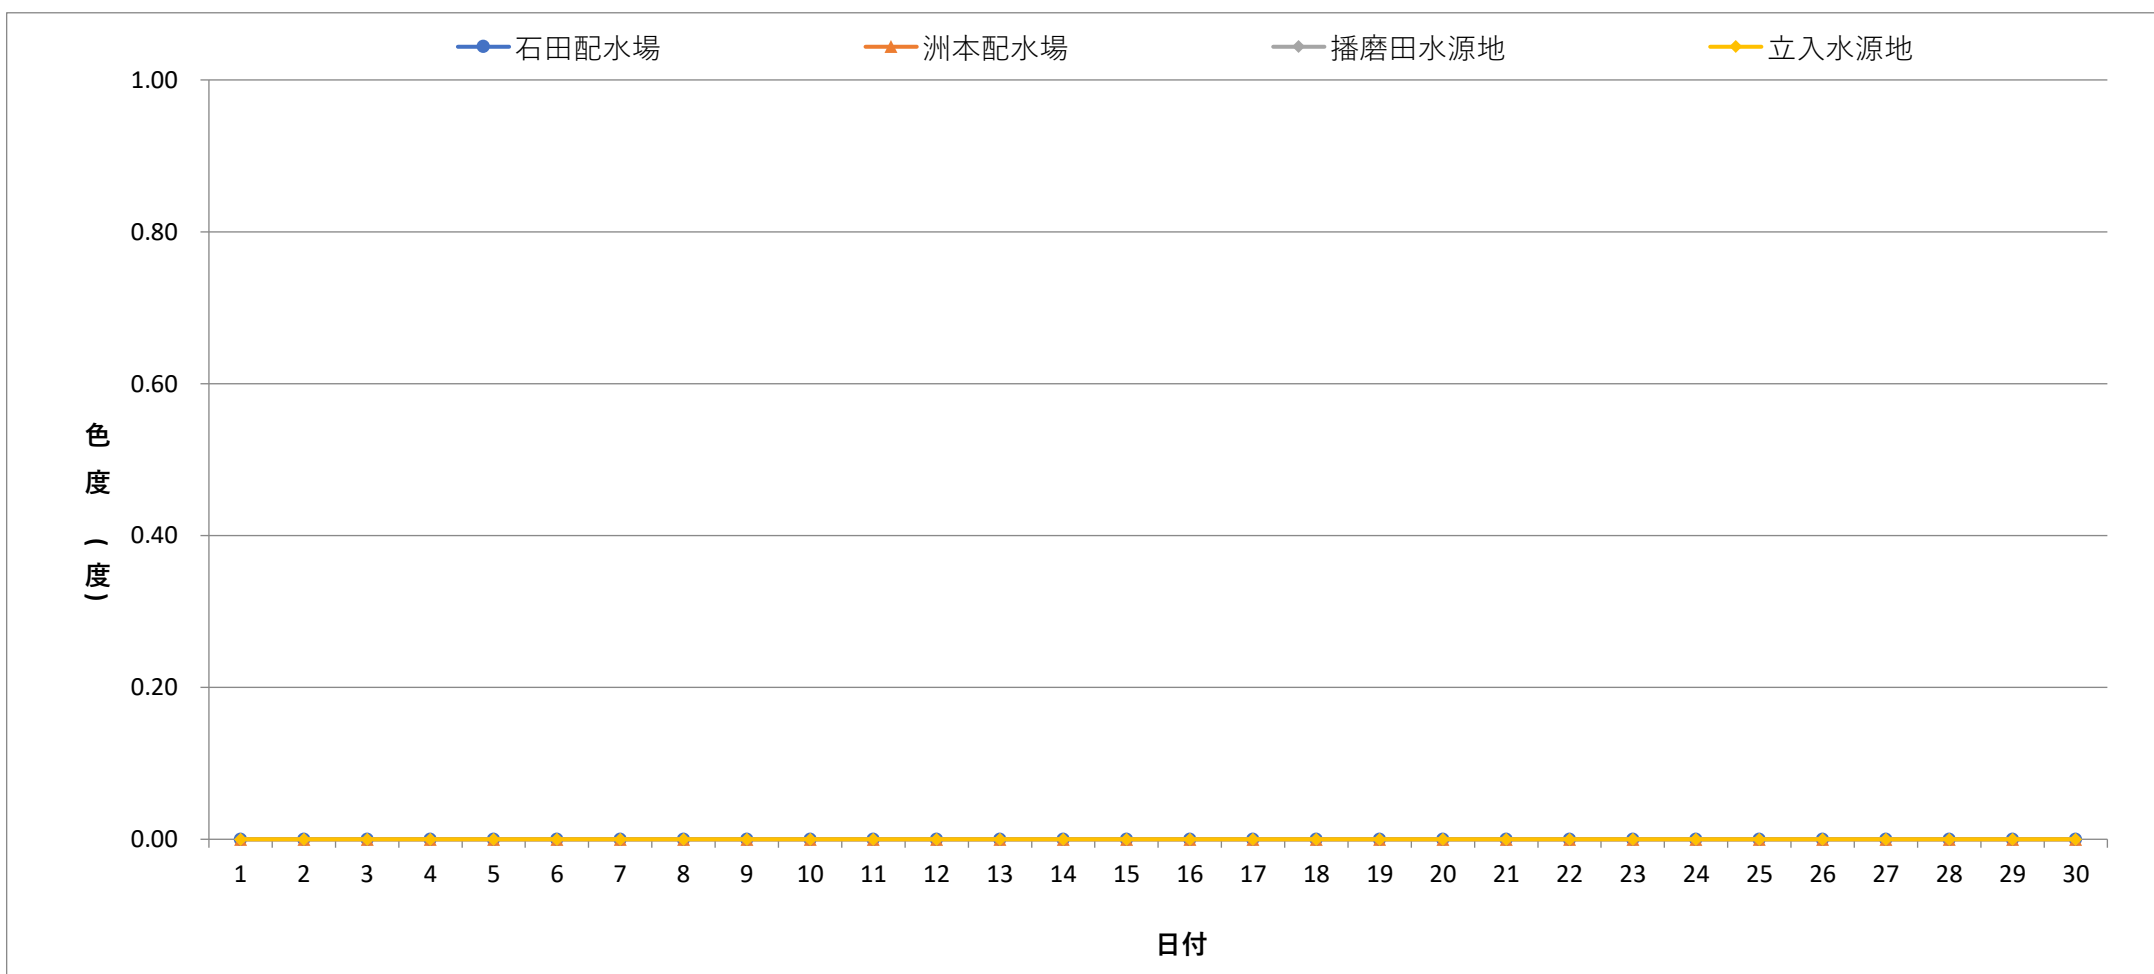


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
石田配水場	0.65	0.70	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70
洲本配水場	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65
播磨田水源地	0.50	0.50	0.50	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
立入水源地	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.50	0.50	0.50	0.55	0.50	0.50

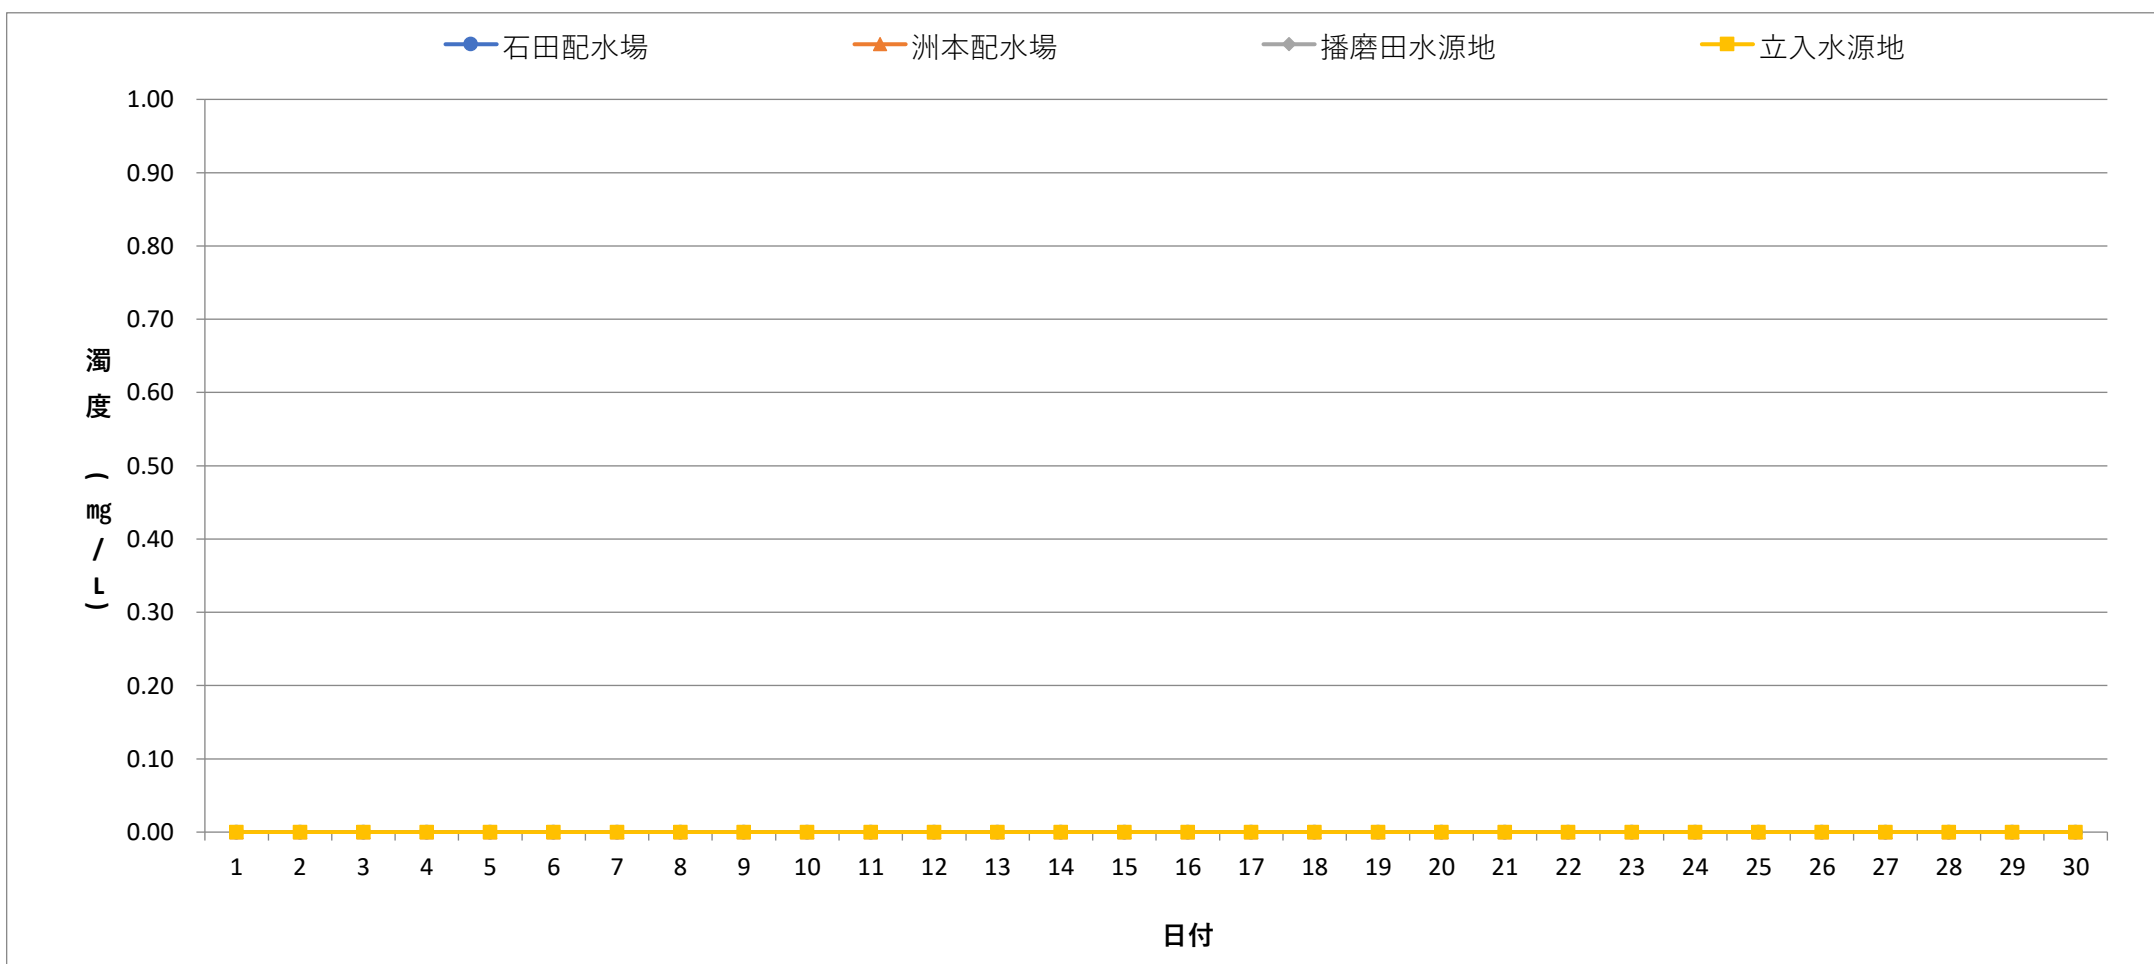
毎日水質検査報告 (給水栓)
令和6年11月 pH

[illegible]

毎日水質検査報告 (給水栓)
令和6年11月 各施設 色度

[illegible]

毎日水質検査報告 (給水栓)
令和6年11月 各施設 濁度

[illegible]