


○ 令和7年8月度 水質検査結果(毎日)

【管末 水温】

単位 °C

	岡 町	伊勢町	下之郷	森川原町	木浜	幸津川
8月1日	24.0	30.0	30.5	31.5	30.0	30.1
8月2日	25.0	30.0	31.0	31.5	29.5	30.1
8月3日	24.3	30.0	31.0	31.5	30.5	30.2
8月4日	24.0	31.0	31.0	31.5	30.5	30.0
8月5日	24.8	30.5	30.0	32.0	30.5	31.0
8月6日	24.0	30.0	30.5	32.0	30.0	30.6
8月7日	25.0	30.5	30.5	31.5	30.0	30.0
8月8日	23.2	30.5	27.5	31.0	28.0	27.0
8月9日	24.0	30.0	30.0	31.0	28.0	29.0
8月10日	24.2	29.5	30.5	31.0	28.5	29.0
8月11日	24.0	29.0	29.0	30.0	27.5	28.8
8月12日	23.0	28.5	30.0	30.0	27.5	29.0
8月13日	23.0	28.0	28.5	29.5	27.5	29.0
8月14日	23.2	27.5	28.0	29.0	27.0	28.0
8月15日	24.0	27.5	28.5	29.0	27.5	28.0
8月16日	24.0	28.0	28.0	29.5	27.5	28.1
8月17日	24.0	28.0	29.5	29.8	29.0	29.0
8月18日	24.0	28.0	29.5	30.0	28.5	29.0
8月19日	24.0	29.0	30.0	30.3	28.5	30.0
8月20日	24.0	29.5	30.0	30.5	29.0	28.6
8月21日	24.0	29.5	30.5	31.0	29.5	29.0
8月22日	24.0	30.0	29.5	31.0	28.5	29.0
8月23日	24.0	29.5	30.0	31.0	28.0	30.0
8月24日	25.0	29.5	31.0	31.0	28.5	30.1
8月25日	24.0	30.0	30.0	30.8	28.5	30.0
8月26日	24.8	30.0	30.5	31.6	30.0	30.4
8月27日	24.0	30.0	30.0	31.8	28.5	30.4
8月28日	24.0	30.0	29.0	31.2	28.5	29.2
8月29日	24.0	30.0	30.5	31.0	28.5	30.2
8月30日	24.0	29.5	31.0	31.0	29.0	30.0
8月31日	24.0	29.5	30.0	31.5	29.0	29.0
最 高	25.0	31.0	31.0	31.5	30.5	31.0
最 低	23.0	27.5	27.5	29.0	27.0	27.0
平 均	24.0	29.4	29.9	30.8	28.8	29.4

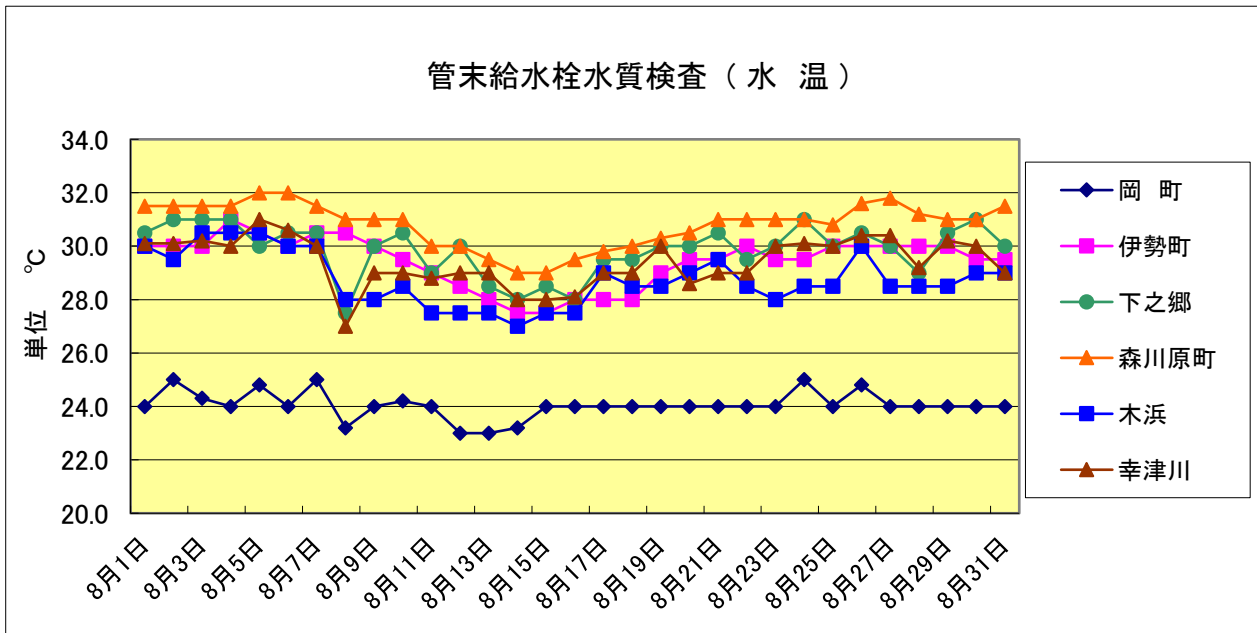


○ 令和7年8月度 水質検査結果(毎日)

【管末 残留塩素】

単位 mg/l

	岡 町	伊勢町	下之郷	森川原町	木浜	幸津川
8月1日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.35	0.50
8月2日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月3日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月4日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月5日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月6日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月7日	0.45	0.45	0.50	0.40	0.55	0.50
8月8日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月9日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月10日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月11日	0.45	0.45	0.50	0.40	0.50	0.40
8月12日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月13日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月14日	0.45	0.45	0.50	0.40	0.45	0.50
8月15日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月16日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.45	0.50
8月17日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.45	0.50
8月18日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月19日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月20日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月21日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月22日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.55	0.50
8月23日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月24日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.55	0.50
8月25日	0.45	0.45	0.55	0.30	0.50	0.50
8月26日	0.45	0.45	0.50	0.40	0.50	0.50
8月27日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月28日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月29日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月30日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
8月31日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
最 高	0.45	0.45	0.55	0.40	0.55	0.50
最 低	0.45	0.45	0.50	0.30	0.35	0.40
平 均	0.45	0.45	0.54	0.40	0.50	0.50

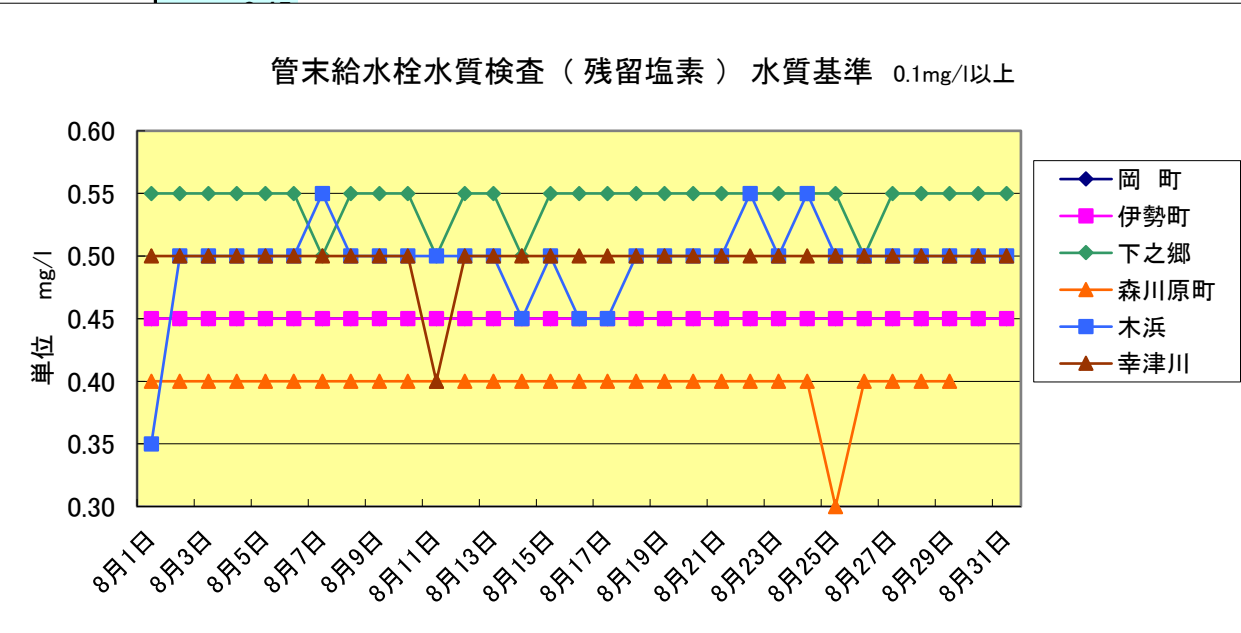

【管末 pH 值】

管末給水栓水質検査（pH値）水質基準 5.8～8.6

日付	岡町	伊勢町	下之郷	森川原町	木浜	幸津川
8月1日	7.10	7.30	7.50	7.20	7.30	7.40
8月3日	7.10	7.30	7.50	7.20	7.50	7.40
8月5日	7.10	7.50	7.50	7.20	7.60	7.40
8月7日	7.10	7.30	7.50	7.20	7.50	7.40
8月9日	7.10	7.10	7.50	7.20	7.60	7.40
8月11日	7.10	7.30	7.50	7.20	7.30	7.40
8月13日	7.10	7.30	7.50	7.20	7.50	7.40
8月15日	7.10	7.30	7.50	7.20	7.50	7.40
8月17日	7.10	7.30	7.50	7.20	7.60	7.40
8月19日	7.10	7.30	7.50	7.20	7.50	7.40
8月21日	7.10	7.30	7.50	7.20	7.50	7.40
8月23日	7.10	7.30	7.50	7.20	7.60	7.40
8月25日	7.10	7.30	7.50	7.20	7.50	7.40
8月27日	7.10	7.30	7.50	7.20	7.50	7.40
8月29日	7.10	7.30	7.50	7.20	7.60	7.60
8月31日	7.10	7.30	7.50	7.20	7.50	7.60