


○ 令和8年1月度 水質検査結果(原水・浄水、毎週・毎月・月2回)

立入水源地 原水・浄水の水質検査結果(独自検査:四塩化炭素)

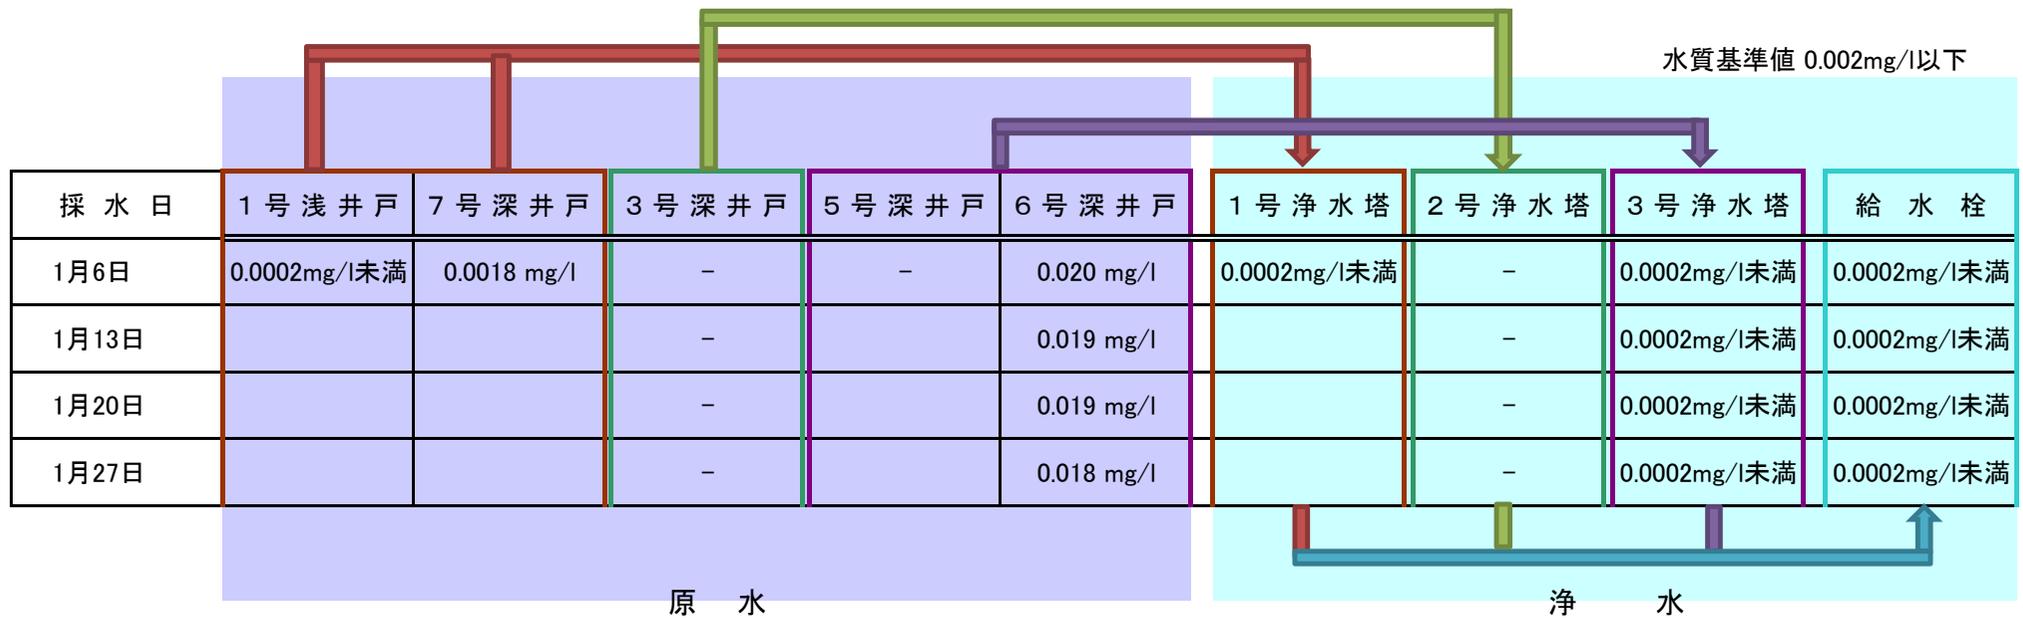

<採水箇所>

1号～7号取水井

1号～3号浄水塔

給水栓(蛇口)

浄水塔入口

浄水塔出口

場内給水栓

※四塩化炭素は、3号深井戸と2号浄水塔、6号深井戸と3号浄水塔が毎週火曜日に、その他の井戸は月1回それぞれ検査を行っています。

※2号浄水塔、3号深井戸、5号深井戸停止中。