


○ 令和8年7月度 水質検査結果(毎日)

【管末 水温】

	岡 町	伊勢町	下之郷	森川原町	木浜	幸津川
	単位 °C					
7月1日	20.0	24.0	23.5	24.5	25.0	23.0
7月2日	20.1	24.0	23.0	24.0	23.5	23.0
7月3日	20.0	23.5	23.0	24.2	23.5	23.1
7月4日	20.3	24.0	24.0	24.5	24.0	23.2
7月5日	20.3	24.0	24.0	24.5	23.0	24.0
7月6日	20.1	23.5	23.0	24.0	23.5	23.4
7月7日	20.0	23.5	23.5	24.0	23.0	23.2
7月8日	20.1	24.0	24.0	24.0	24.5	23.0
7月9日	20.3	24.0	24.0	25.0	25.0	23.8
7月10日	20.3	24.0	24.0	25.5	25.0	24.0
7月11日	21.3	25.0	25.0	26.0	25.0	24.8
7月12日	22.0	25.0	25.0	26.2	26.0	25.1
7月13日	21.2	25.5	24.5	26.7	26.5	25.8
7月14日	22.0	25.5	25.0	27.2	26.5	26.0
7月15日	22.0	26.5	25.0	27.5	27.0	26.0
7月16日	22.5	26.5	27.0	28.0	27.0	27.0
7月17日	22.1	27.0	27.0	29.0	28.0	27.0
7月18日	22.3	27.0	27.5	28.5	28.5	27.2
7月19日	23.0	27.0	27.5	28.5	28.0	28.0
7月20日	23.0	27.5	28.0	29.0	28.5	28.0
7月21日	23.0	28.0	27.5	29.5	28.0	28.2
7月22日	23.3	29.0	28.0	30.0	28.0	29.0
7月23日	23.6	29.0	28.5	30.0	28.0	29.0
7月24日	23.2	29.0	29.0	30.5	28.0	29.0
7月25日	23.8	29.5	29.5	30.0	28.0	29.2
7月26日	23.9	29.5	30.0	30.5	29.0	29.0
7月27日	23.5	30.0	30.0	31.5	29.0	29.0
7月28日	23.5	29.5	29.0	30.5	28.5	29.6
7月29日	23.3	29.5	29.5	30.5	28.5	28.2
7月30日	23.3	29.0	30.0	30.0	28.5	29.0
7月31日	23.0	29.0	30.0	30.5	28.5	28.8
最 高	23.9	30.0	30.0	31.5	29.0	29.6
最 低	20.0	23.5	23.0	24.0	23.0	23.0
平 均	21.9	26.5	26.4	27.6	26.5	26.3

管末給水栓水質検査（水 温）

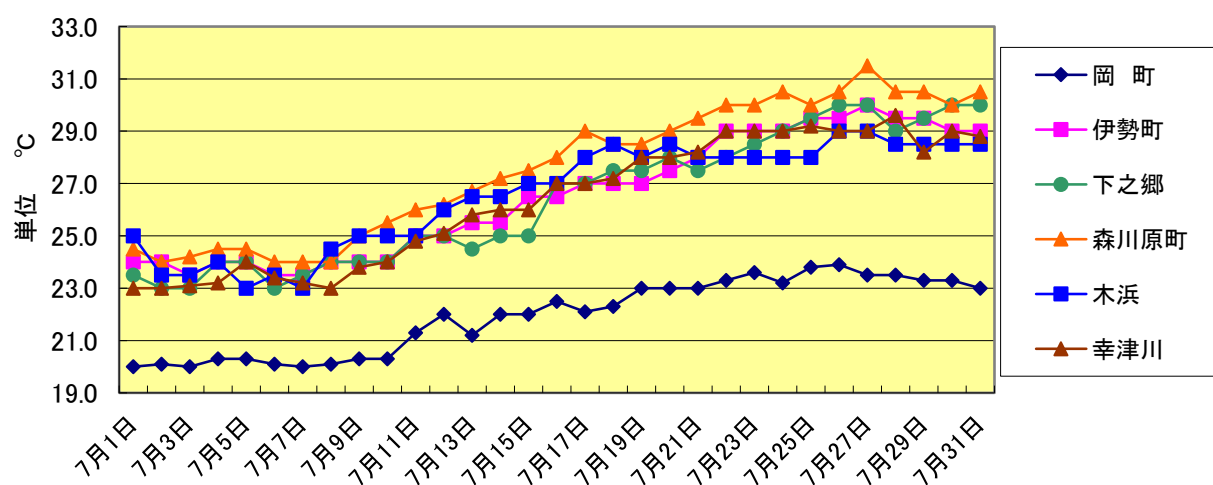


○ 令和8年7月度 水質検査結果(毎日)

【管末 残留塩素】

単位 mg/l

	岡 町	伊勢町	下之郷	森川原町	木浜	幸津川
7月1日	0.45	0.45	0.50	0.40	0.40	0.40
7月2日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.45	0.40
7月3日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.40
7月4日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.45	0.40
7月5日	0.45	0.45	0.50	0.40	0.40	0.40
7月6日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.40
7月7日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.40	0.40
7月8日	0.45	0.50	0.55	0.40	0.35	0.50
7月9日	0.45	0.55	0.55	0.40	0.50	0.50
7月10日	0.45	0.55	0.55	0.40	0.50	0.50
7月11日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
7月12日	0.45	0.50	0.55	0.40	0.50	0.50
7月13日	0.45	0.55	0.55	0.40	0.50	0.40
7月14日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
7月15日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.45	0.50
7月16日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.40
7月17日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.40
7月18日	0.45	0.45	0.50	0.40	0.45	0.40
7月19日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.40	0.50
7月20日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.40	0.50
7月21日	0.45	0.55	0.55	0.40	0.50	0.50
7月22日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
7月23日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.40
7月24日	0.45	0.50	0.55	0.40	0.50	0.40
7月25日	0.45	0.50	0.55	0.40	0.45	0.40
7月26日	0.45	0.50	0.55	0.40	0.50	0.40
7月27日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.40	0.40
7月28日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.50	0.50
7月29日	0.45	0.45	0.55	0.40	0.55	0.40
7月30日	0.45	0.55	0.50	0.40	0.50	0.40
7月31日	0.45	0.55	0.55	0.40	0.40	0.40
最 高	0.45	0.55	0.55	0.40	0.55	0.50
最 低	0.45	0.45	0.50	0.40	0.35	0.40
平 均	0.45	0.48	0.54	0.40	0.47	0.44

管末給水栓水質検査（残留塩素） 水質基準 0.1mg/l以上

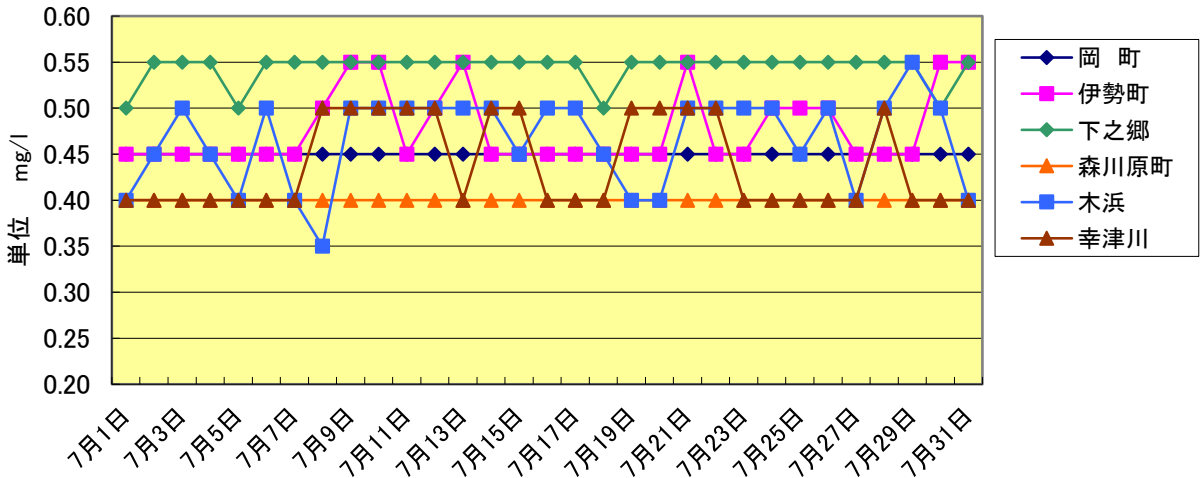

○ 令和8年7月度 水質検査結果(毎日)

【管末 pH値】

	岡 町	伊勢町	下之郷	森川原町	木浜	幸津川
7月1日	7.1	7.3	7.4	7.2	7.6	7.4
7月2日	7.1	7.1	7.5	7.2	7.6	7.4
7月3日	7.1	7.3	7.4	7.2	7.6	7.4
7月4日	7.1	7.3	7.5	7.2	7.5	7.4
7月5日	7.1	7.3	7.4	7.2	7.6	7.4
7月6日	7.1	7.3	7.5	7.2	7.5	7.4
7月7日	7.1	7.3	7.5	7.2	7.5	7.4
7月8日	7.1	7.3	7.4	7.2	7.5	7.4
7月9日	7.1	7.1	7.3	7.2	7.5	7.4
7月10日	7.1	7.3	7.3	7.2	7.6	7.4
7月11日	7.1	7.2	7.4	7.2	7.6	7.4
7月12日	7.1	7.3	7.5	7.2	7.5	7.4
7月13日	7.1	7.5	7.5	7.2	7.6	7.4
7月14日	7.1	7.3	7.5	7.2	7.6	7.4
7月15日	7.1	7.3	7.5	7.2	7.5	7.4
7月16日	7.1	7.3	7.5	7.2	7.6	7.4
7月17日	7.1	7.3	7.5	7.2	7.5	7.4
7月18日	7.1	7.3	7.5	7.2	7.5	7.4
7月19日	7.1	7.3	7.6	7.2	7.6	7.4
7月20日	7.1	7.3	7.5	7.2	7.5	7.4
7月21日	7.1	7.3	7.6	7.2	7.6	7.4
7月22日	7.1	7.3	7.5	7.2	7.5	7.4
7月23日	7.1	7.3	7.5	7.2	7.6	7.4
7月24日	7.1	7.3	7.4	7.2	7.5	7.4
7月25日	7.1	7.3	7.5	7.2	7.5	7.4
7月26日	7.1	7.5	7.5	7.2	7.6	7.4
7月27日	7.1	7.3	7.5	7.2	7.6	7.4
7月28日	7.1	7.3	7.5	7.2	7.6	7.4
7月29日	7.1	7.3	7.5	7.2	7.5	7.4
7月30日	7.1	7.3	7.5	7.2	7.6	7.4
7月31日	7.1	7.3	7.6	7.2	7.5	7.4
最 高	7.1	7.5	7.6	7.2	7.6	7.4
最 低	7.1	7.1	7.3	7.2	7.5	7.4
平 均	7.1	7.3	7.5	7.2	7.6	7.4

管末給水栓水質検査 (pH値) 水質基準 5.8 ~ 8.6

